

# MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

Libušská 35

142 00 PRAHA - LIBUŠ



ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1, ve spojení s ustanovením § 3 odst. 2 a § 34, zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb.,

## **z v e ř e j ň u j e z á m ě r**

**vypůjčit část budovy č.p. 318 (ul. Ladislava Coňka), která je součástí pozemku parc. č. 341 v k. ú. Písnice, obec Praha, dle přílohy**

**předem známému zájemci**

**Hlavní město Praha, Městská policie hl. m. Prahy, se sídlem Korunní 98, Praha 10**

**na dobu od 1.4.2020 do 31.12.2021**

S výše uvedenou nemovitostí má Městská část Praha-Libuš na základě §1, zákona číslo 172/1991 Sb., ze dne 24.4.1991, oprávnění nakládat jako vlastník a je uveden na LV číslo 530 pro k. ú. Písnice, obec Praha.

### **Poučení:**

Podle výše citovaného zákonného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky. Mohou tak učinit písemně prostřednictvím sekretariátu Úřadu MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha-Libuš, nebo nahlédnout osobně do podkladů u Ing. Marty Paškové na odboru správy majetku a investic, K Lukám 664, Praha 4 – Libuš, a to nejpozději v poslední den zveřejnění tohoto záměru.

Doba zveřejnění: 15 dnů

Ve stejném období byl dokument zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: 31. 1. 2020

Sejmuto dne: 17. 2. 2020

**ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  
PRAHA - LIBUŠ**

Libušská 35, 142 00 Praha 4

Mgr. Jiří Koubek  
starosta



Bankovní spojení:  
ČS Praha 4  
č.ú. 2000691349/0800  
IČO 00231142  
DIČ CZ00231142

tel: 26171 1380  
24447 1876  
24447 1884  
fax: 24172 7864

[www.praha-libus.cz](http://www.praha-libus.cz)  
[sprava.majetku@praha-libus.cz](mailto:sprava.majetku@praha-libus.cz)

pracoviště: K Lukám 664, 142 00 Praha 4

# PRÍLOHA

ČSN EN 12 464

Identifikátor	Názov	E <sub>n</sub> (ft)	UGR	rovnom	R <sub>a</sub>
5.26.1	1.1 škorovina 1	300	19	0.4	80
5.26.2	1.1 škorovina 2 (kancelař)	500	19	0.6	80
5.36.6	1.2 výtvamou výchovu	500	19	0.6	80
5.36.6	1.3 výtvamou výchovu	500	19	0.6	80
5.1.1	1.4 předškolní	100	28	0.4	40
5.2.4	1.5 kuchyňka	200	25	0.4	80

CS



ISO číslo CENTRAL STOP V AL skříně se sklem  
nová kabelová trasa nn

sčítající účelnicový rozváděč

nový elektrometrový rozváděč

sčítající přípojková skřín

vypínač roz.č – domovní

vypínač roz.1 – domovní

vypínač roz.1 – IP44

spínač roz.5 – domovní

vývod světový / sv-světelný

zásuvka dvojitá – domovní

zásuvka dvojitá – domovní +13

zásuvka jednoduší – domovní

zásuvka jednoduší – IP44

zásuvka 3+N+PE+00V16A – IP44

zásuvka ST účelnicová – domovní

světlo žárovkové nástěnné

LED reflektor s pohybovým čidlem – IP65

LED panel IP40 1x 34W, 5650lm, Ra80, 3800K

LED panel IP40 1x 70W, 6500lm, Ra80, 3800K


LED nouzové světlo s vlastním zdrojem IP40, 1h/300lm  
vedle ochranné pospojování elektrický ventilátor

autonomní optický detektor kouře s teplotním senzorem

ÚR6/9

RE  
HLAVNÍ JSTIC PŘED  
ELEKTROMĚREM  
B2S/3A + IZ/7/A 100

SS100

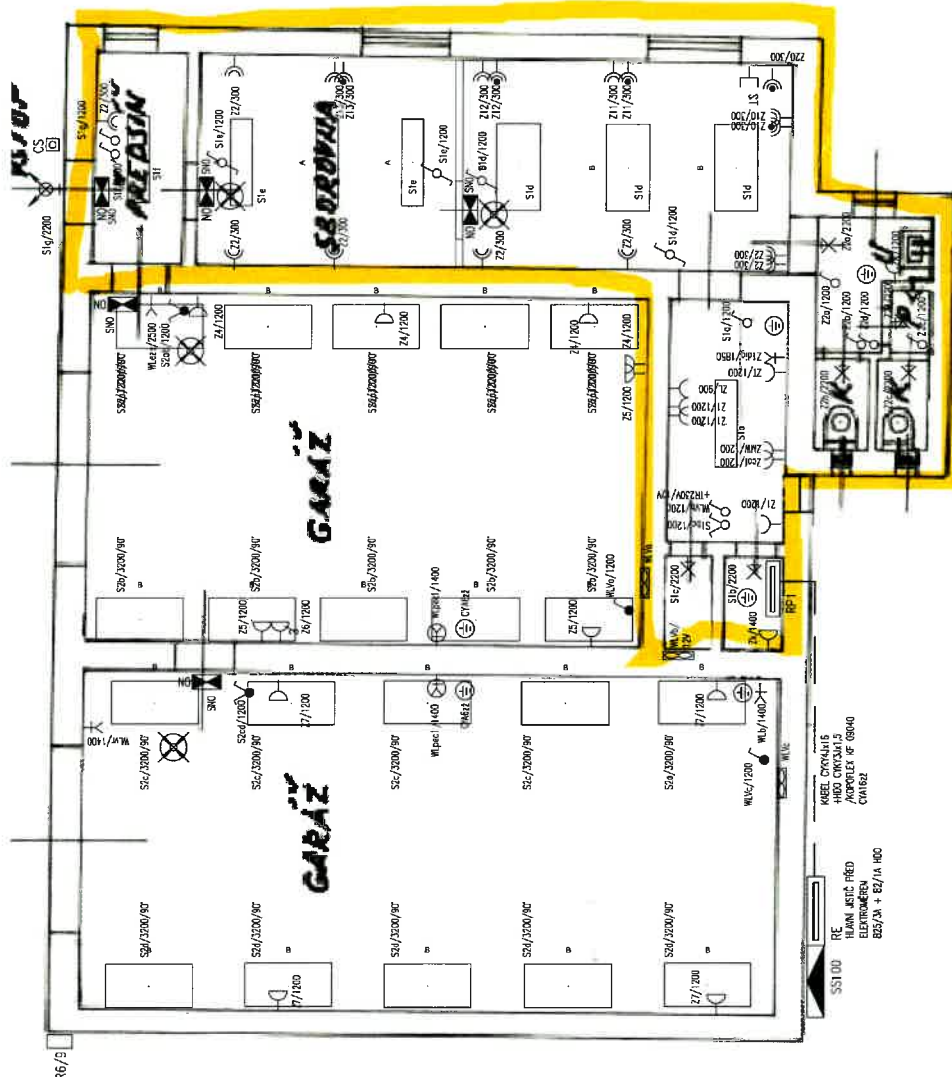

Ostatné údaje zobrazené na dosky sú v súlade s platnými štandardmi ČSN 33 2000-4-41, 413.1 - autormaticky sa odpojujú od zdroja. V miestach so zvýšenou nebezpečnosťou a proudu - všetky práce vykonávajú len pracovníci so špeciálnym výcvikom a osvetlením.

MAPĚTĚVÁ SOUSTAVA : BPN, 50Hz, 230V/400V, TNCS

ODPOVEDNÝ PROJEKTANT :	Alés Zeman	Alés Zeman	Alés Zeman
VYPRACOVAL :	Alés Zeman	Alés Zeman	Alés Zeman
DODAVATEL DOKUMENTACE :	Mandla 317/3, Praha 4	Mandla 317/3, Praha 4	Mandla 317/3, Praha 4
INVESTOR :	MČ PRŮVA - LIBUŠ	Libušská 35, 142 00, Praha 4 - Libuš	Libušská 35, 142 00, Praha 4 - Libuš
STAVBA :	ELEKTROINSTALACE nn	DPRVA A ÚDRŽBA	rozvodný elektroinstalační nn
MÍSTO STAVBY :	L.Č.Č. 386	Praha 4 - Pířice	
NAZEV :	ELEKTROINSTALACE nn	PŘÍPOJKA 1.NP	
STUPĚŇ DOKUMENTACE :	projekt pro provedení stávy		
DATAUM :	06/2019		
REVIZE :			
MĚŘITKOV. 1 :	50		
Č.FRILOHY :			
IPARE :			E1

Prostředí je ve smyslu ČSN 33 2000-5-51ed3 (Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 51: Všeobecné předpisy z 04/2000 a změn následujících Z1 a ed. 2 z 11/2006) považováno za normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné.  
Vnější vlivy pro provozní podmínky: AAS, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA2, BC1, BE1, CA1, CA2 a CBI – prostory normální.  
Těmto podmínkám odpovídá i výběr jednotlivých prvků.  
Všechny elektromontážní práce budou provedeny dle platných ČSN včetně změn a doplňků s ohledem na nutnost dodržení bezpečnostní předpisy.