


LEGENDA POTRUBÍ:

- — — — — STUDENÁ VODA
 — ··· — ··· — TEPLÁ VODA
 — ··· — CÍRKULACE

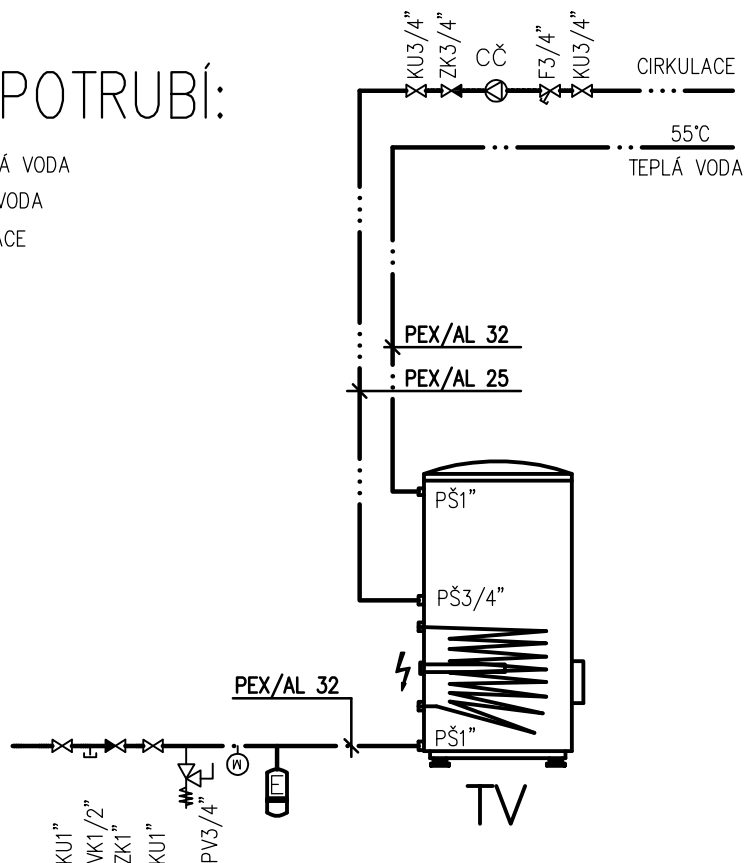

TV

– ZÁSOBNÍK PRO OHŘEV TEPLÉ VODY O OBJEMU 400 LITRŮ – např. OKC 400NTR/HP – DZD DRAŽICE

LEGENDA ARMATUR:

- KU – KULOVÝ UZÁVĚR
 F – FILTR
 ZK – ZPĚTNÁ KLAPKA
 T – TEPLOMĚR
 M – MANOMETR
 VK – VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
 PV – POJISTNÝ VENTIL 6bar
 E – EXPANZNÍ NÁDOBA O OBJEMU 18 LITRŮ
 OČ1 – OBĚHOVÉ ELEKTRONICKÉ CÍRKULAČNÍ ČERPADLO Q=0,1m³;H=1,0m (např. WILO STAR-Z 20/1)

SO.02 – HOSPODÁŘSKÝ PAVILON

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| ZODP.PROJEKTANT: MARTIN FEJK | | <div>MAFEP energo s.r.o.</div> <div>VERDEK 61</div> <div>DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM</div> <div>544 01</div> <div>IČO: 278 86 165</div> |
| VYPRACOVAL: MARTIN FEJK | | |
| STUPEŇ: PROVEDENÍ STAVBY | PROFESE: ZDRAVOTNÍ TECHNIKA | |
| INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – LIBUŠ, LIBUŠSKÁ 35/200, LIBUŠ, 142 00 PRAHA | | |
| ZDROJ VYTÁPĚNÍ A ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ | | DATUM: 07/2010 |
| OBJEKTU MŠ č.p.334–HOSPODÁŘSKÝ PAVILON, ul.KE KAŠNĚ, PÍSNICE, PRAHA–LIBUŠ | | FORMÁT: 1x44 |
| SCHEMAZAPOJENÍ OHŘÍVÁKU TV | | MĚŘ.: - |
| | | Č.VÝKR.: 1.5.2-3 |