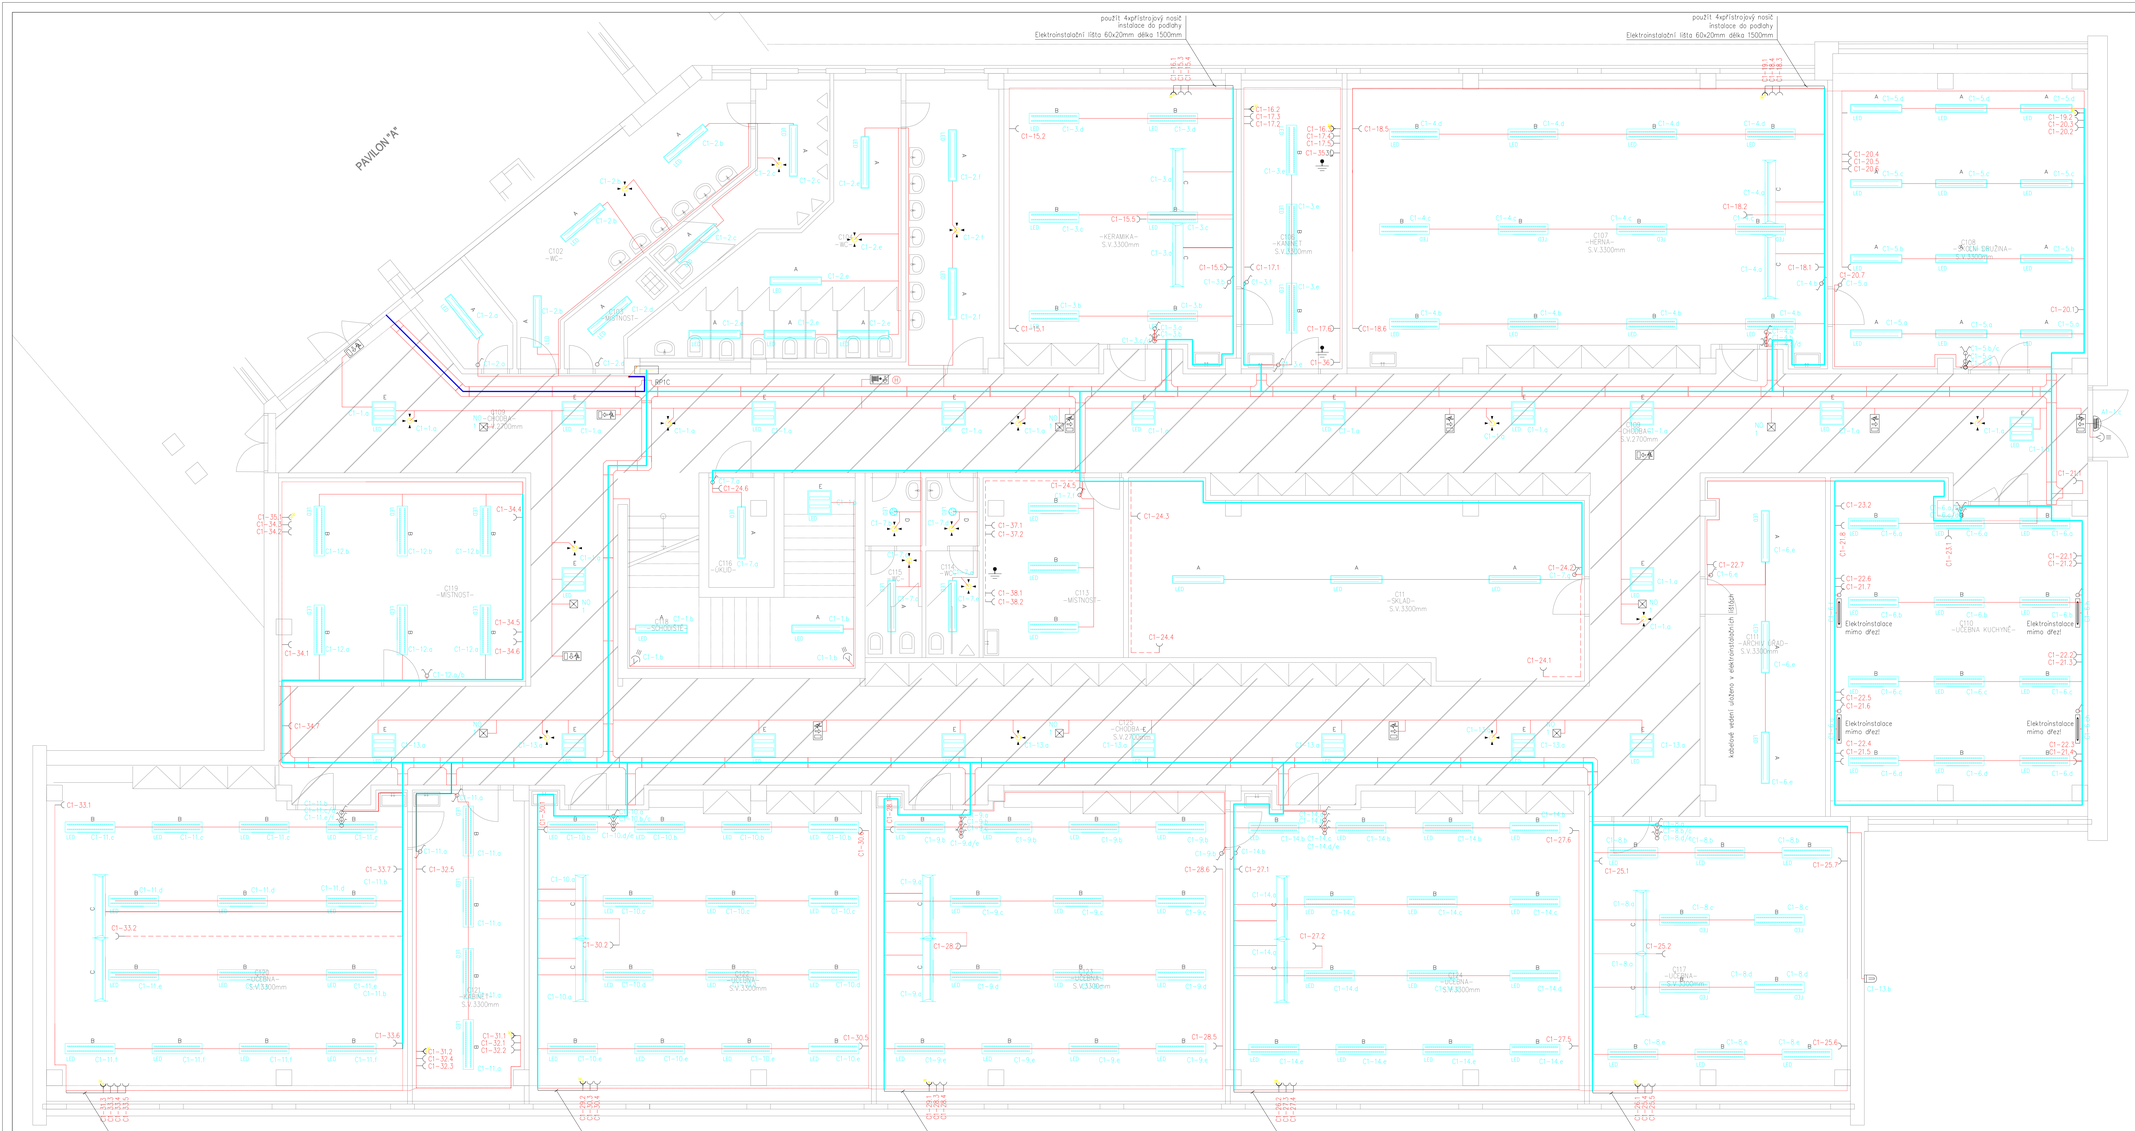

Legenda přístrojů

- Patrová rozvodnice jištění
- Zásuvka 230V/16A
- El. vývod 1-fázový
- Zásuvka 230V/16A s přepěťovou ochranou
- Zásuvkové rozvody
- Sdružené rozvody
- Světelné rozvody
- Napájecí kabelové vedení pro rozvaděče
- Kabelový žlab Š: 250mm, V:100mm, L: 2100mm
- Oblouk kab. žlabu 90°
- Odbočka kab. žlabu "T"
- Kříž kab. žlabu
- Stoupající kabelové vedení

Legenda svítidel:

- A — Přisazené svítidlo s krytem LED 42W,4000lm,5000Ohod,Ra 80
- B — Přisazené mřížkové svítidlo s LED zdrojem a opálovým krytem 40W,3400lm,5000Ohod,Ra 80
- C — SLIM 1x49 asym. elektronický předř. FQ 49 W/840 OSLUMILUX 75 HO Cool White 16 mm 49W,4900lm,24000h od,Ra 80
- E — Podhledové svítidlo s LED zdrojem s opálovým krytem 36W,3400lm,5000Ohod,Ra 80
- NO 2 — Svítidlo s optikou pro osvětlení chodeb svítící při výpadku, led 3W, pohotovostní doba 3 hodiny. Montáž nástěnná
- NO 1 — Svítidlo s optikou pro osvětlení chodeb svítící při výpadku, led 2W, pohotovostní doba 3 hodiny. Montáž do podhledu
- Přisazené svítidlo pro nouzové osvětlení únikových cest vč. piktogramu. Svítící při výpadku s autotestem 1x8W.
- D — Přisazený downlight s LED zdrojem, s nanoprizma krytem 14W,1400lm,5000Ohod,Ra 80
- LED kruhové svítidlo 30W/IP65
- Pohybové čidlo
- Průmyslový reflektro LED 220W, širokoúhlé 4 LED moduly IP65
- Svítidlo pod kuchyňskou linku LED

Poznámka:
- v rozvaděči RPIC zhotovena rezerva pro stávající jištění rozvaděčů topení. (pozici prověřit na stavbě).
- před instalací svítidel zkontrolovat stavební připravenost.
- rozvaděč RPIC jištění 3x63A kabel CYKY-J 4x25mm + CYA16 ZŽ
- stávající ventilátory wc budou napojeny na příslušný světelný okruh
- kabelové vedení pro osvětlení na chodbách uložit na kabelové příchytky
- osoušeče rukou budou jištěny samostatným okruhem
- příprava regulace osvětlení kabelem CYKY-J 5x,15mm m.č.C107,C108,C110,C117,C124,C123,C122,C120,keramika

Revize	Datum:	Popis:					
Objednatel:	Městská část Praha-Libuš IČ:00231442,DČ:CZ00231442 Libušská 35,14200 Praha 4 – Libuš Zastupuje Mgr. Jiřím Koubkem, starostou		Zpracovatel:	EQOS Energie Česko spol. s r.o. Dobronická 1256 148 00 Praha 4 tel.: + 420 277 005 800 mail: info-cz@eqos-energie.com http://www.eqos-energie.com			
Název projektu:	ZŠ Meteorologická 181						
Dokumentace pro:	Dokumentace pro realizaci stavby Silnoproudá elektrotechnika - ESI						
Jméno	Vypracoval:	Kreslil:	Kontroloval:	Profese:	Stupeň projektace:	Parié:	
Jméno:	MJ	MJ	MJ	ESI	DPS		
Datum:	1.10.2015			Číslo zakázky:	Číslo výkresu:		
Měřítko:	1:50			500 06 0125-014	D.1.4.1.7		
Výkres:	Pavilon C - 1.NP					Revize:	-