


SKLEP

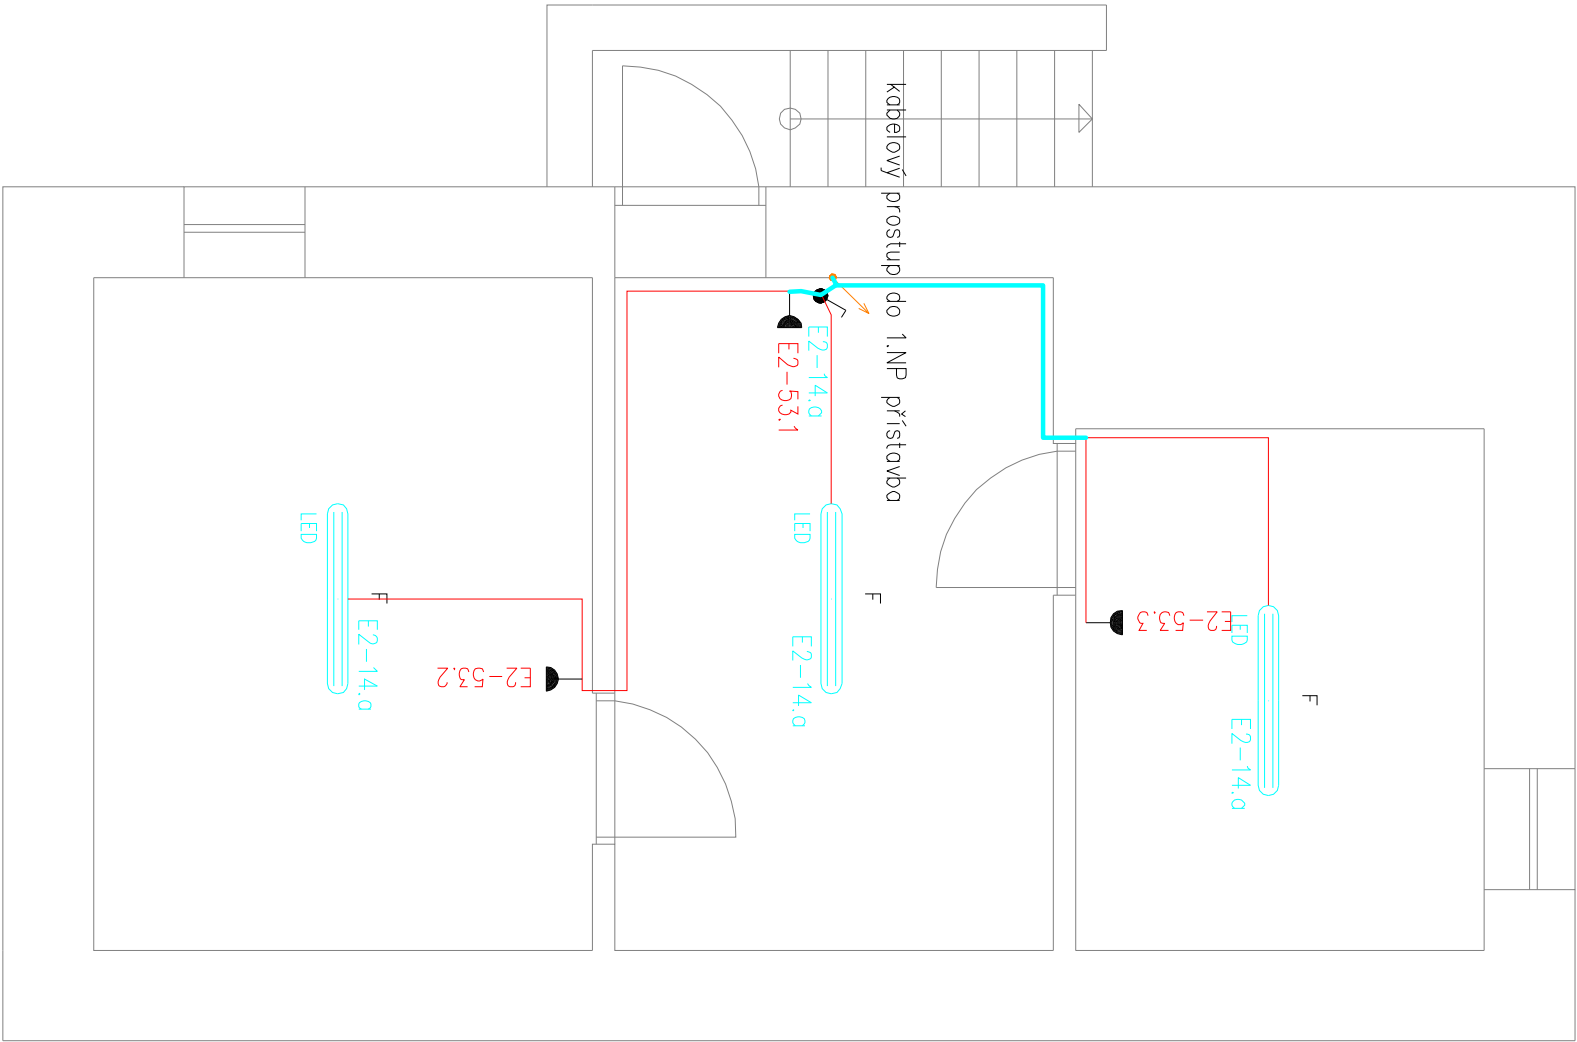

Legenda:

- Zásuvkové rozvody
- Sdružené rozvody
- Světelné rozvody
- Napájecí kabelové vedení
- Stoupající kabelové vedení
- Vypínač č.1 IP44
- Zásuvka 230V/16A IP44
- LED průmyslové s krytem 42W,4800lm,50000hod,Ra 80

| | | |
|---------|--------|--------|
| | | |
| Revize: | Datum: | Popis: |
| | | |

| | |
|---|---|
| Objednatel: | Zpracovatel: |
| Městská část Praha-Libuš IČ: 00231142,DIČ: CZ00231142 Libušská 35,14200 Praha 4 – Libuš Zastoupena Mgr. Jiřím Koučkem, starostou | EQOS Energie Česko spol. s r.o. Dobronická 1256 148 00 Praha 4 tel.: +420 277 005 800 mail: info—cz@eqos—energie.com http://www.eqos—energie.com |

| |
|-----------------------|
| Název projektu: |
| ZŠ Meteorologická 181 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|--|----------|--------------|-----------------|
| Dokumentace pro: | | | | | |
| Dokumentace pro realizaci stavby | | | | | |
| Silnoproudá elektrotechnika - ESI | | | | | |
| Jméno: | Vypracoval: | | Kreslil: | Kontroloval: | Profese: |
| Jméno: | MJ | | MJ | MJ | ESI |
| Datum: | 1.10.2015 | | | | Číslo projektu: |
| Měřítko: | 1:50 | | | | 500 06 0125-014 |
| | | | | | Číslo výkresu: |
| | | | | | D.1.4.1.13 |
| Výkres: | Pavilion F - 1.PP (SKLEP) | | | | |
| | Revize: | | | | - |