



±0,000=301,200 m.n.m. BPV

INVESTOR Městská část Praha - Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4-Libuš						
AKCE Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-Libuš na adrese Libušská č.p. 81 - zateplení objektu						
MÍSTO Libušská č. p. 81/232, 142 00 Praha 4-Libuš						
STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY						
ČÁST D DOKUMENTACE OBJEKTŮ D.1.4 ELEKTROINSTALACE		GENERÁLNÍ PROJEKTANT  Anylopex plus s.r.o. - AG Energy Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00, Praha - Smíchov tel: +420 731 272 638 web: www.agenergy.cz e-mail: info@agenergy.cz jednatel společnosti: Ing. Pavel Sehnal odpovědný projektant: Miloslav Goll				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jaroslav Janeček		VYPRACOVAL Ing. Jaroslav Janeček				
VEDOUČÍ PROJEKTANT Ing. KAREL ŠAFAŘÍK		KRESLIL Ing. Jaroslav Janeček				
OBSAH VÝKRESU ROZVADĚČ RH, HOP		Č. ZAKÁZKY 2014-086		PARE		
		DATUM	FORMÁT 2xA4		ČÁST	Č. VÝKRESU
			MĚŘÍTKO			
		09/2014		D.1.4	03	

POHLED NA ROZVADĚČ RH




Rozvodnice oceloplechová zapuštěná – STÁVAJÍCÍ

Napěťová soustava : 3PEN/N+PE stř. 50Hz, 400/230V, TN-C-S


Ochrana před nebezp. dotykem : automatickým odpojením od zdroje

ROZVADĚČ RH

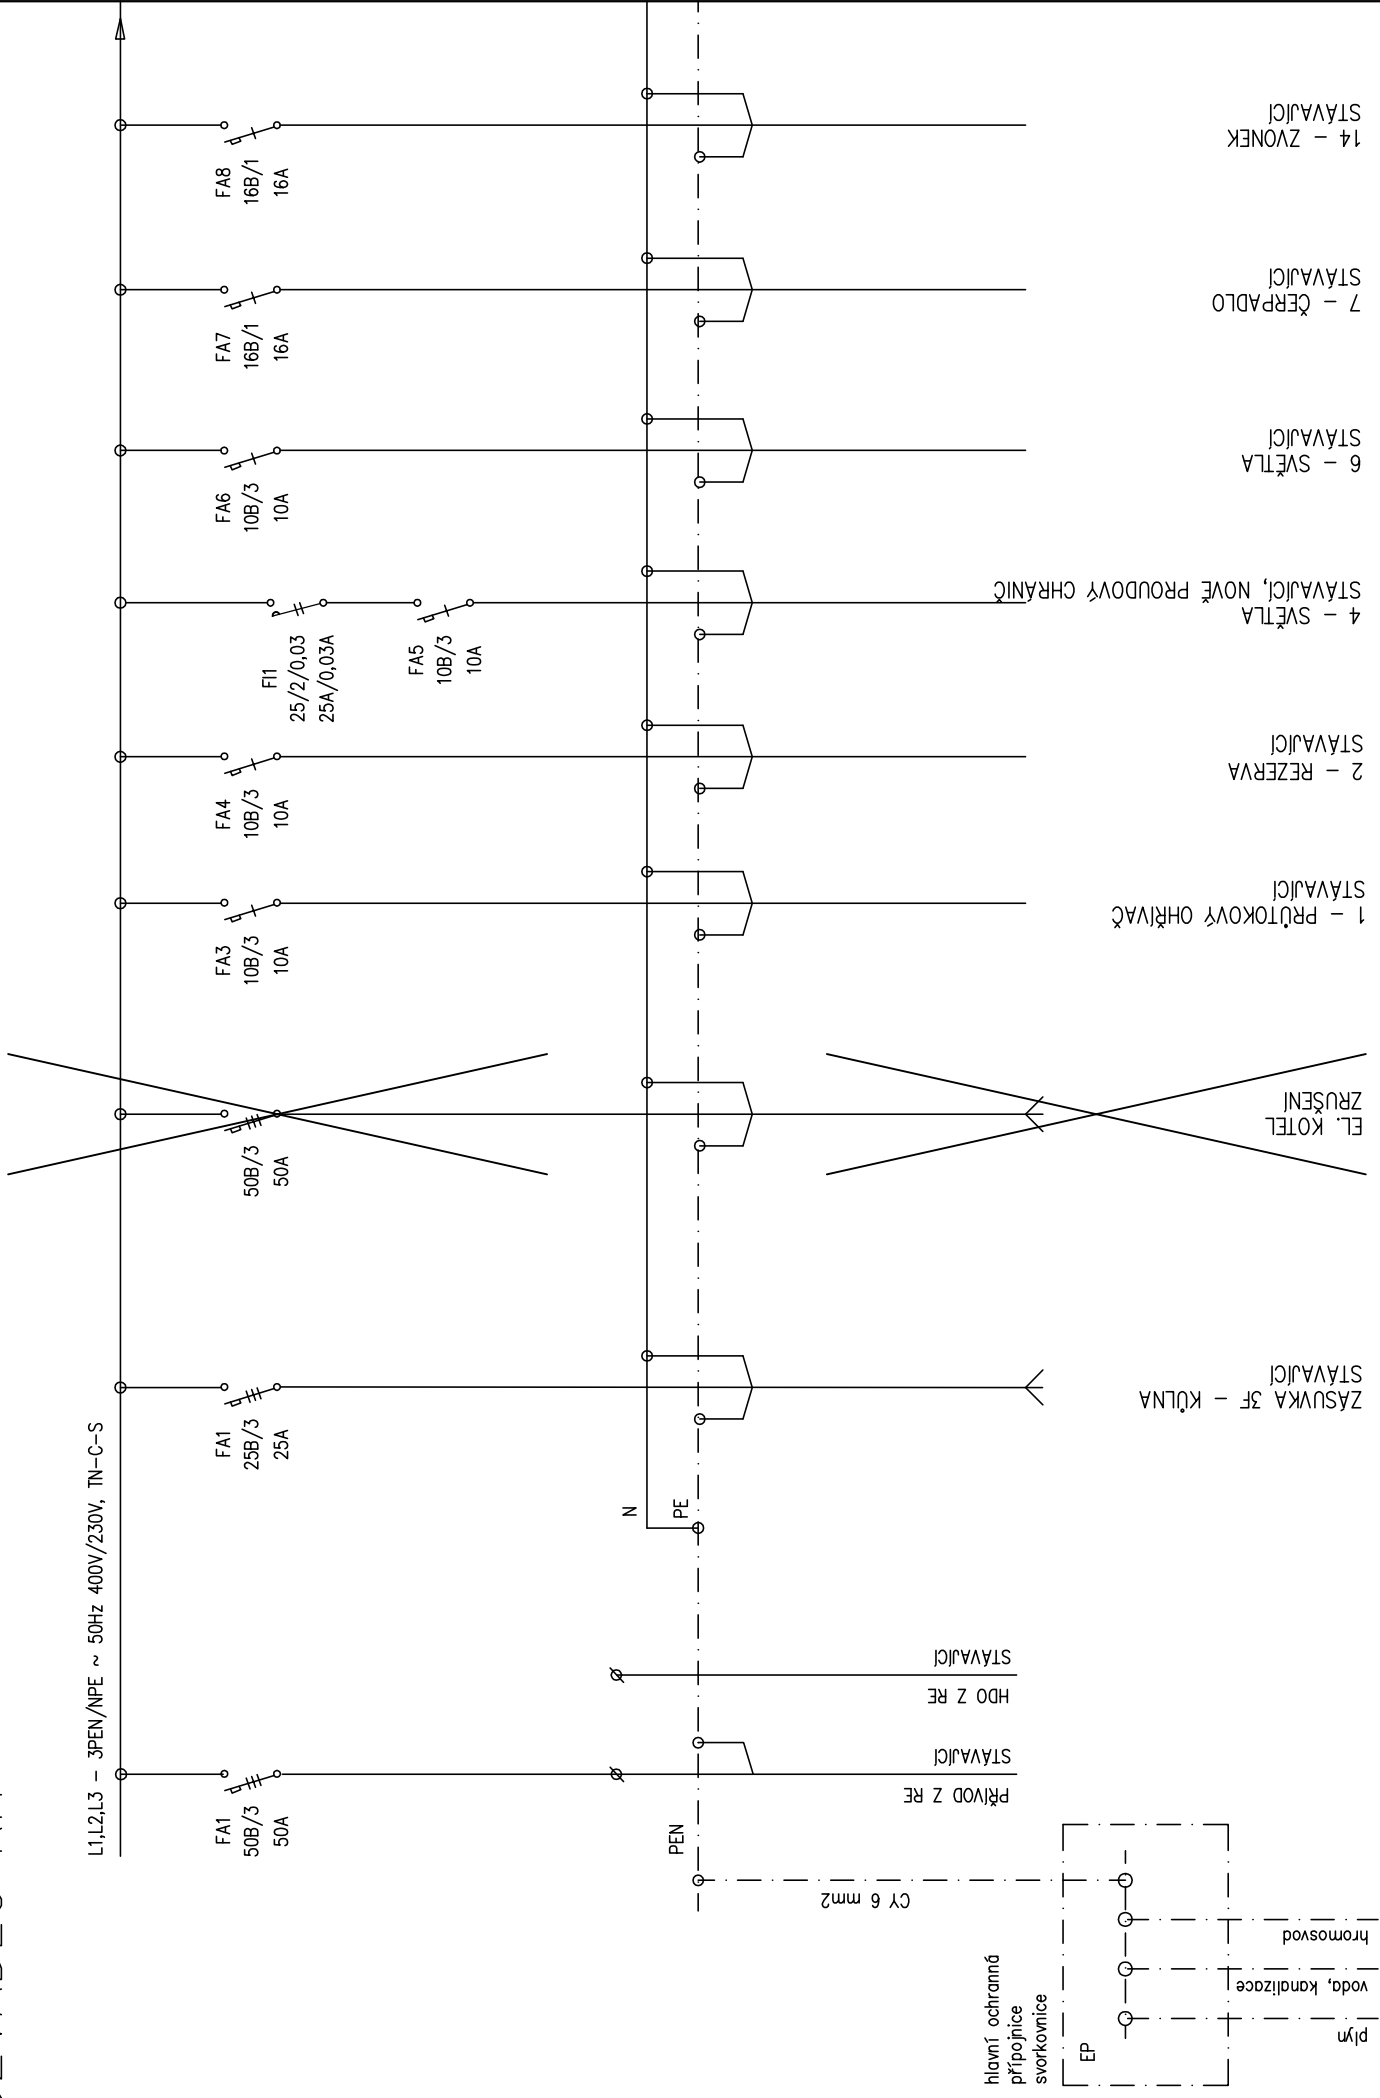


ROZVADĚČ RH

L1,L2,L3 – 3PEN/NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN–C–S

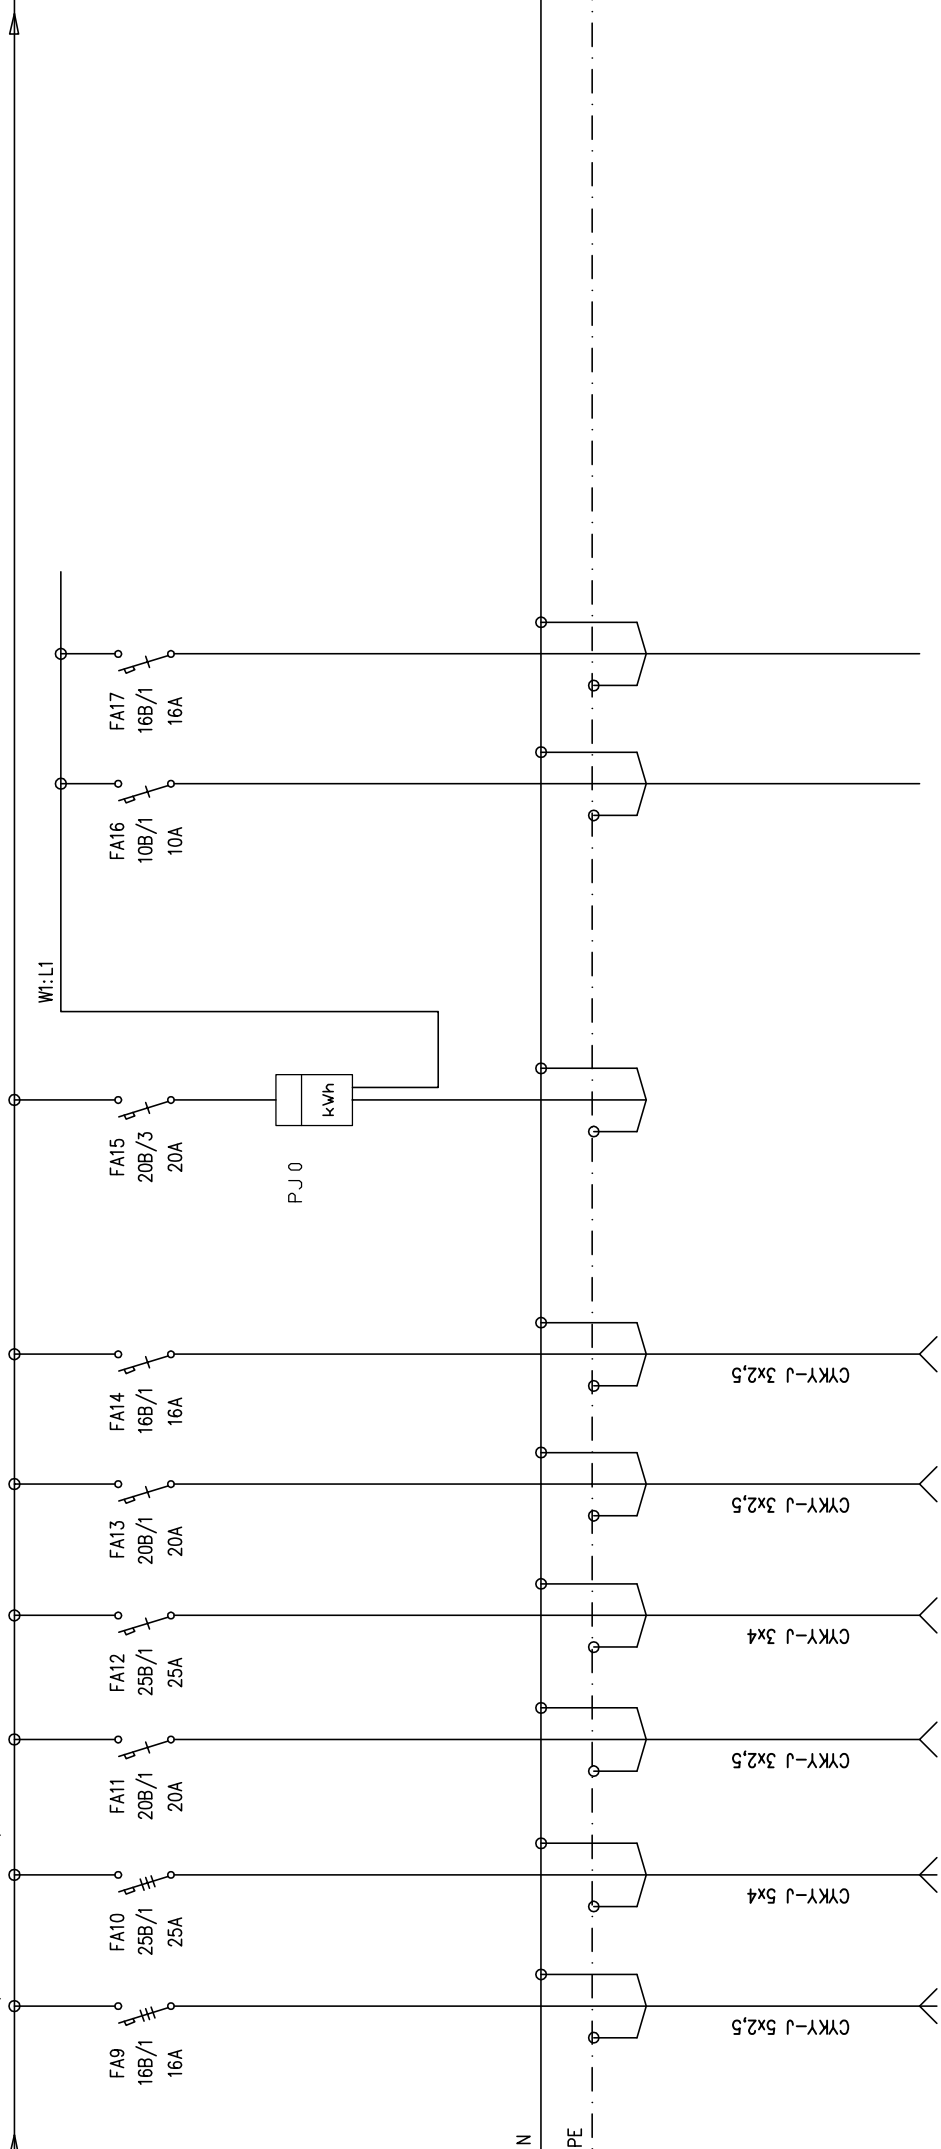

- TEPELNÉ ČERPADLO – EV1
NOVÉ
- EL.PATRONA – VODA – EV2
NOVÉ
- PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ – EV3
NOVÉ
- PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ – EV4
NOVÉ
- PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ – EV5
NOVÉ
- EL.OVLÁDÁNÍ BRÁNY – EV6
NOVÉ
- PODRUŽNÉ MĚŘENÍ – HASIČI
STÁVAJÍCÍ
- 3 – SVĚTLA
STÁVAJÍCÍ
- 11 – SVĚT. ZÁSUVKY
STÁVAJÍCÍ

ROZVADEČ RH

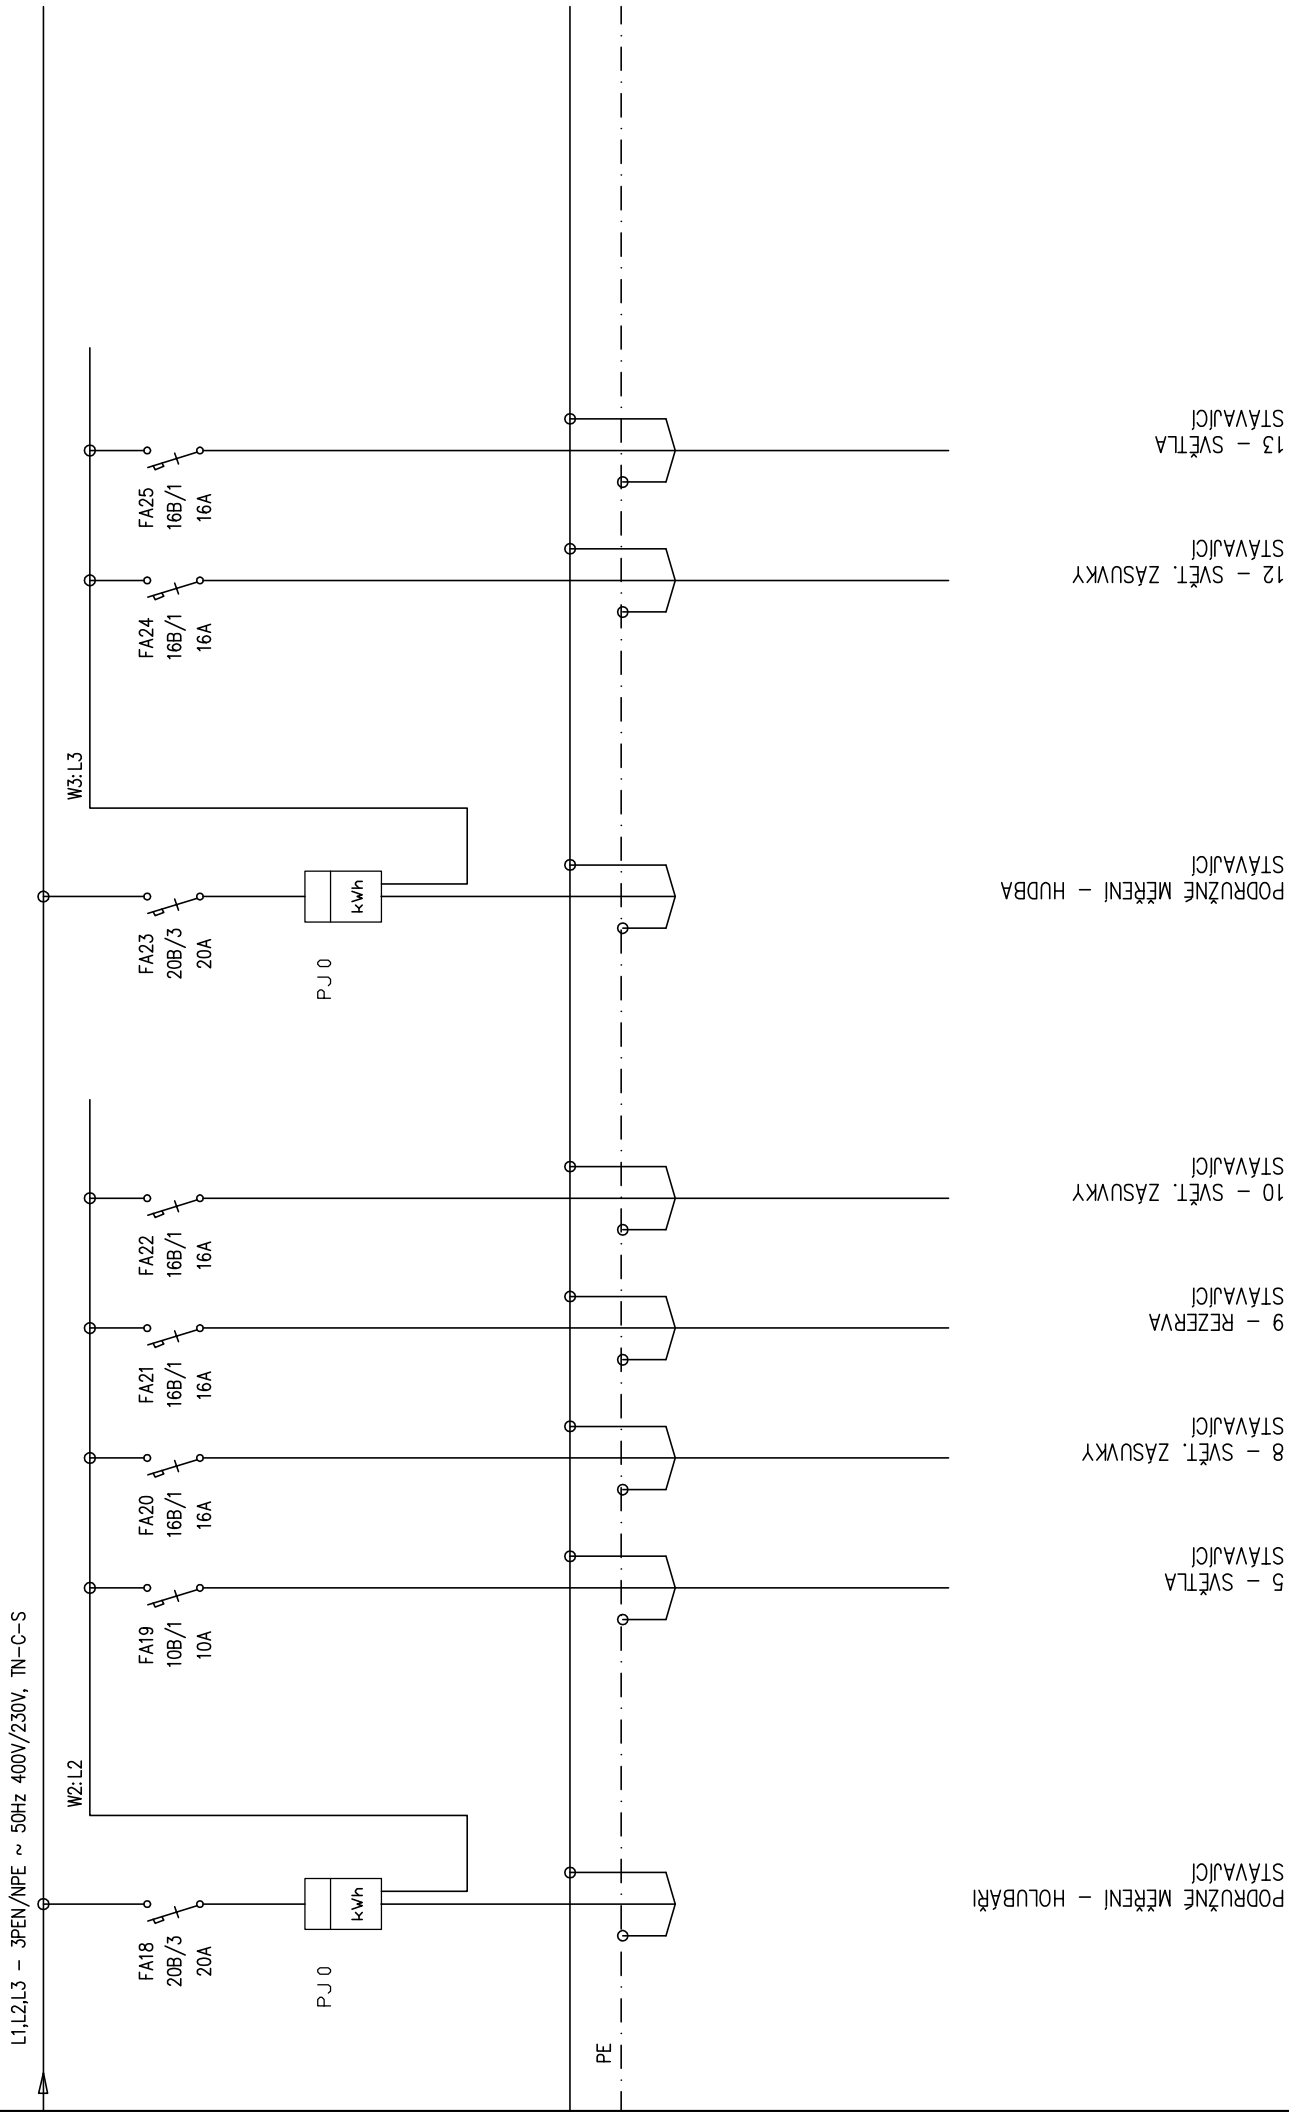

Hlavní ochranná přípojnice-hlavní pospojování (HOP)

Rozvodnice

