


ZDROJ TEPLA: TEPELNÉ ČERPADLO
VZDUCH/VODA – VENKOVNÍ JEDNOTKA
7kW – OSAZENO U VNĚJŠÍ FASÁDY
POSAZENO NA BETONOVÉM KVÁDRU
V OCELOVÉ UZAMYKATELNÉ KLECI

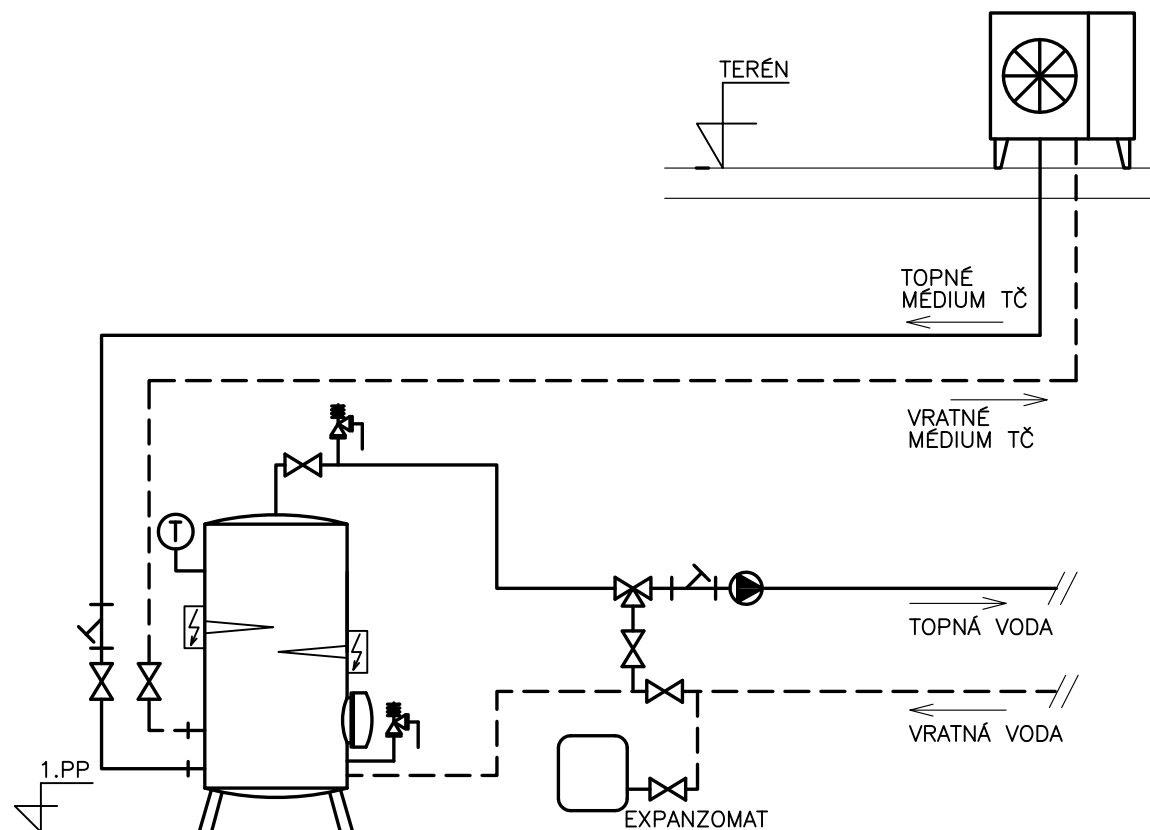

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ ÚT
OBJEMU 300 LITRŮ

±0,000=301,200 m.n.m. BPV

INVESTOR Městská část Praha – Libuš, Libušská 35/200, 142 00, Praha 4 – Libuš

AKCE Snižování spotřeby energie v objektu MČ Praha - Libuš, na adrese Libušská č.p. 81 - výměna zdroje vytápění - OZE (tepelné čerpadlo), nové rozvody ZTI

MÍSTO Libušská ulice č.p.232/81, 142 00 Praha, Libuš

STUPEŇ

Realizační PD - pro výběr zhotovitele

<p>ČÁST</p> <p>D DOKUMENTACE OBJEKTŮ</p> <p>D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB</p>	<p>GENERÁLNÍ PROJEKTANT</p>  <p>agienergy</p> <p>Anyloplex plus s.r.o. - AG Energy</p> <p>Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00, Praha - Smíchov</p> <p>tel: +420 731 272 638</p> <p>web: www.agienergy.cz</p> <p>e-mail: info@agienergy.cz</p> <p>jednatel společnosti: Ing. Pavel Sehnal</p> <p>odpovědný projektant: Milošlav Goll</p>
<p>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT  Aleš Burda</p> <p>VEDOUCÍ PROJEKTANT  MILOSLAV GOLL</p>	<p>VYPRACOVAL Aleš Burda </p> <p>KRESLIL Aleš Burda </p>

<p>OBSAH VÝKRESU</p> <p>VYTÁPĚNÍ - SCHÉMA ZAPOJENÍ</p>	<p>Č. ZAKÁZKY 2014-086</p>		<p>PARE</p>
	<p>DATUM</p> <p>04/2014</p>	<p>FORMÁT 4xA4</p> <p>MĚŘITKO</p> <p>1:100</p>	<p>ČÁST</p> <p>Č. VÝKRESU</p> <p>D.1.4.</p> <p>04</p>