


PŮDORYS 1.NP – NOVÝ STAV

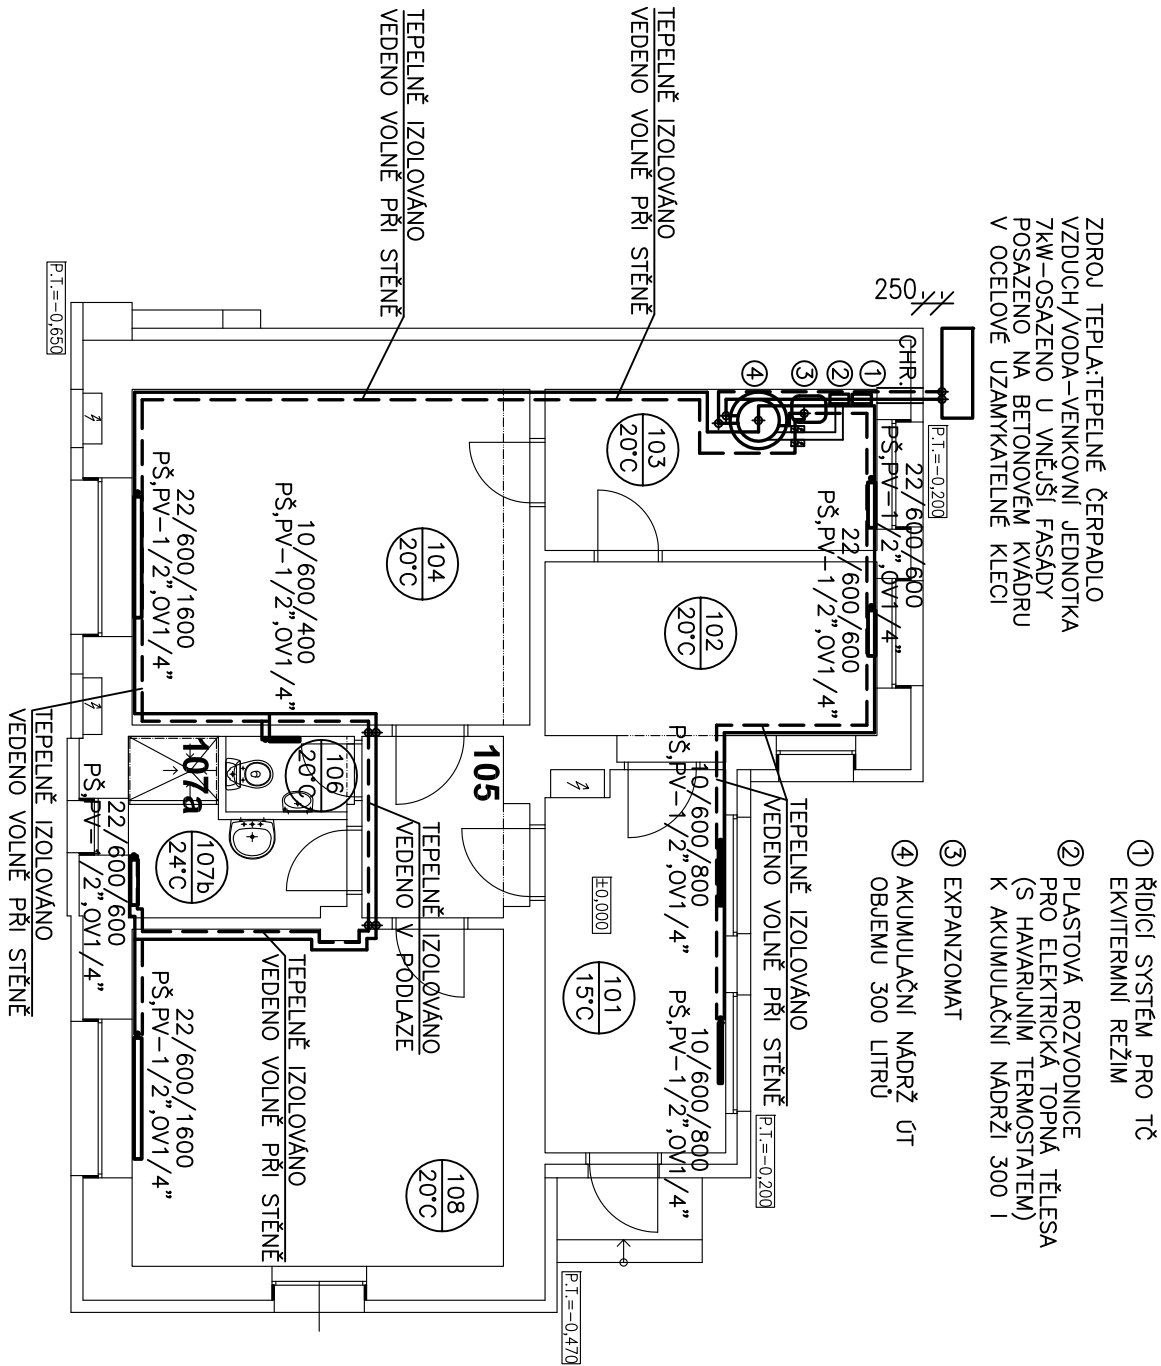

LEGENDA:

TĚLESA

10/AAA/BBB
22/AAA/BBB

PŠ,PV–1/2",OV1/4"


POTRUBÍ

TRUBKY MĚDĚNÉ V TLAKOVÉ TŘÍDĚ PN20 S ATESTEM V ČR
SPOJOVANO LISOVANÍM, IZOLOVÁNO TEPELNOU NAVLEKOVOU IZOLACÍ tl.13mm


DILATACE POTRUBÍ BUDE ŘEŠENA OSAZENÍM KLUZNÝCH BODŮ PŘI FIXACI TRUBKY U KAŽDÉ
ODOBOČKY ČI KOLENE A OSAZENÍM VOLNÝCH OBJÍMEK I NA ROVNÝCH TRASÁCH VEDENÍ.

ROZVODY TOPNÉ A VRATNÉ VODY V MĚDĚNÉM POTRUBÍ BUDOU VEDENY VOLNĚ PO
STĚNÁCH U PODLAHÝ, FIXOVANÉ PEVNĚ DO ZDIVA

SCHEMA KOMPENZACE POTRUBÍ
U ODOBOČEK, KOLEN NA TRASE ROZVODŮ:

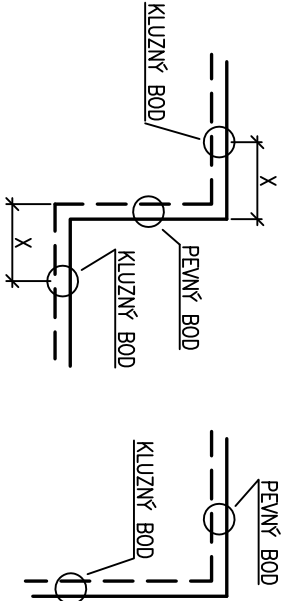

X = max. 0,3m $\varnothing < 3/4"$
X = max. 0,45m $\varnothing > 3/4"$



OZN	MÍSTNOST	m²
101	ZÁDVEŘÍ	11,8
102	KANCELÁŘ	10,1
103	KUCHYŇ	9,4
104	SPOLČEŇSKÁ MÍSTNOST	23,4
105	PŘEDSÍŇ	4,5
106	WC	1,6
107a	SPRCHOVÝ KOUT	1,1
107b	PŘEDSÍŇ SPRCHOVÉHO KOUTU	3,9
108	ZÁZEMÍ – AKTUÁLNĚ PRO SDH LIBUŠ	21,8
	CELKEM	87,7

±0,000=301,200 m.n.m. BPV

INVESTOR	Městská část Praha – Libuš, Libušská 35/200, 142 00, Praha 4 – Libuš
AKCE	Snižování spotřeby energie v objektu MČ Praha - Libuš, na adrese Libušská č.p. 81 - výměna zdroje vytápění - OZE (tepelné čerpadlo), nové rozvody ZTI
MÍSTO	Libušská ulice č.p.232/81, 142 00 Praha, Libuš

Realizační PD - pro výběr zhotovitele

ČÁST	GENERALNÍ PROJEKTANT
D DOKUMENTACE OBJEKTŮ D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	agienenergy Anyloplex plus s.r.o. - AG Energy Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00, Praha - Smíchov tel: +420 731 272 638 web: www.agienenergy.cz e-mail: info@agienenergy.cz jednatel společnosti: Ing. Pavel Sehnal odpovědný projektant: Milošlav Goll
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Aleš Burda
VEDOUcí PROJEKTANT	MILOSLAV GOLL
VYPRACOVAL	Aleš Burda
KRESLIL	Aleš Burda
OBSAH VÝKRESU	Č. ZAKÁZKY 2014-086 PARE
VYTÁPĚNÍ - PŮDORYS 1.NP	DATUM 04/2014 MĚŘÍTKO 1:100 ČÁST D.1.4. VÝKRESU 03