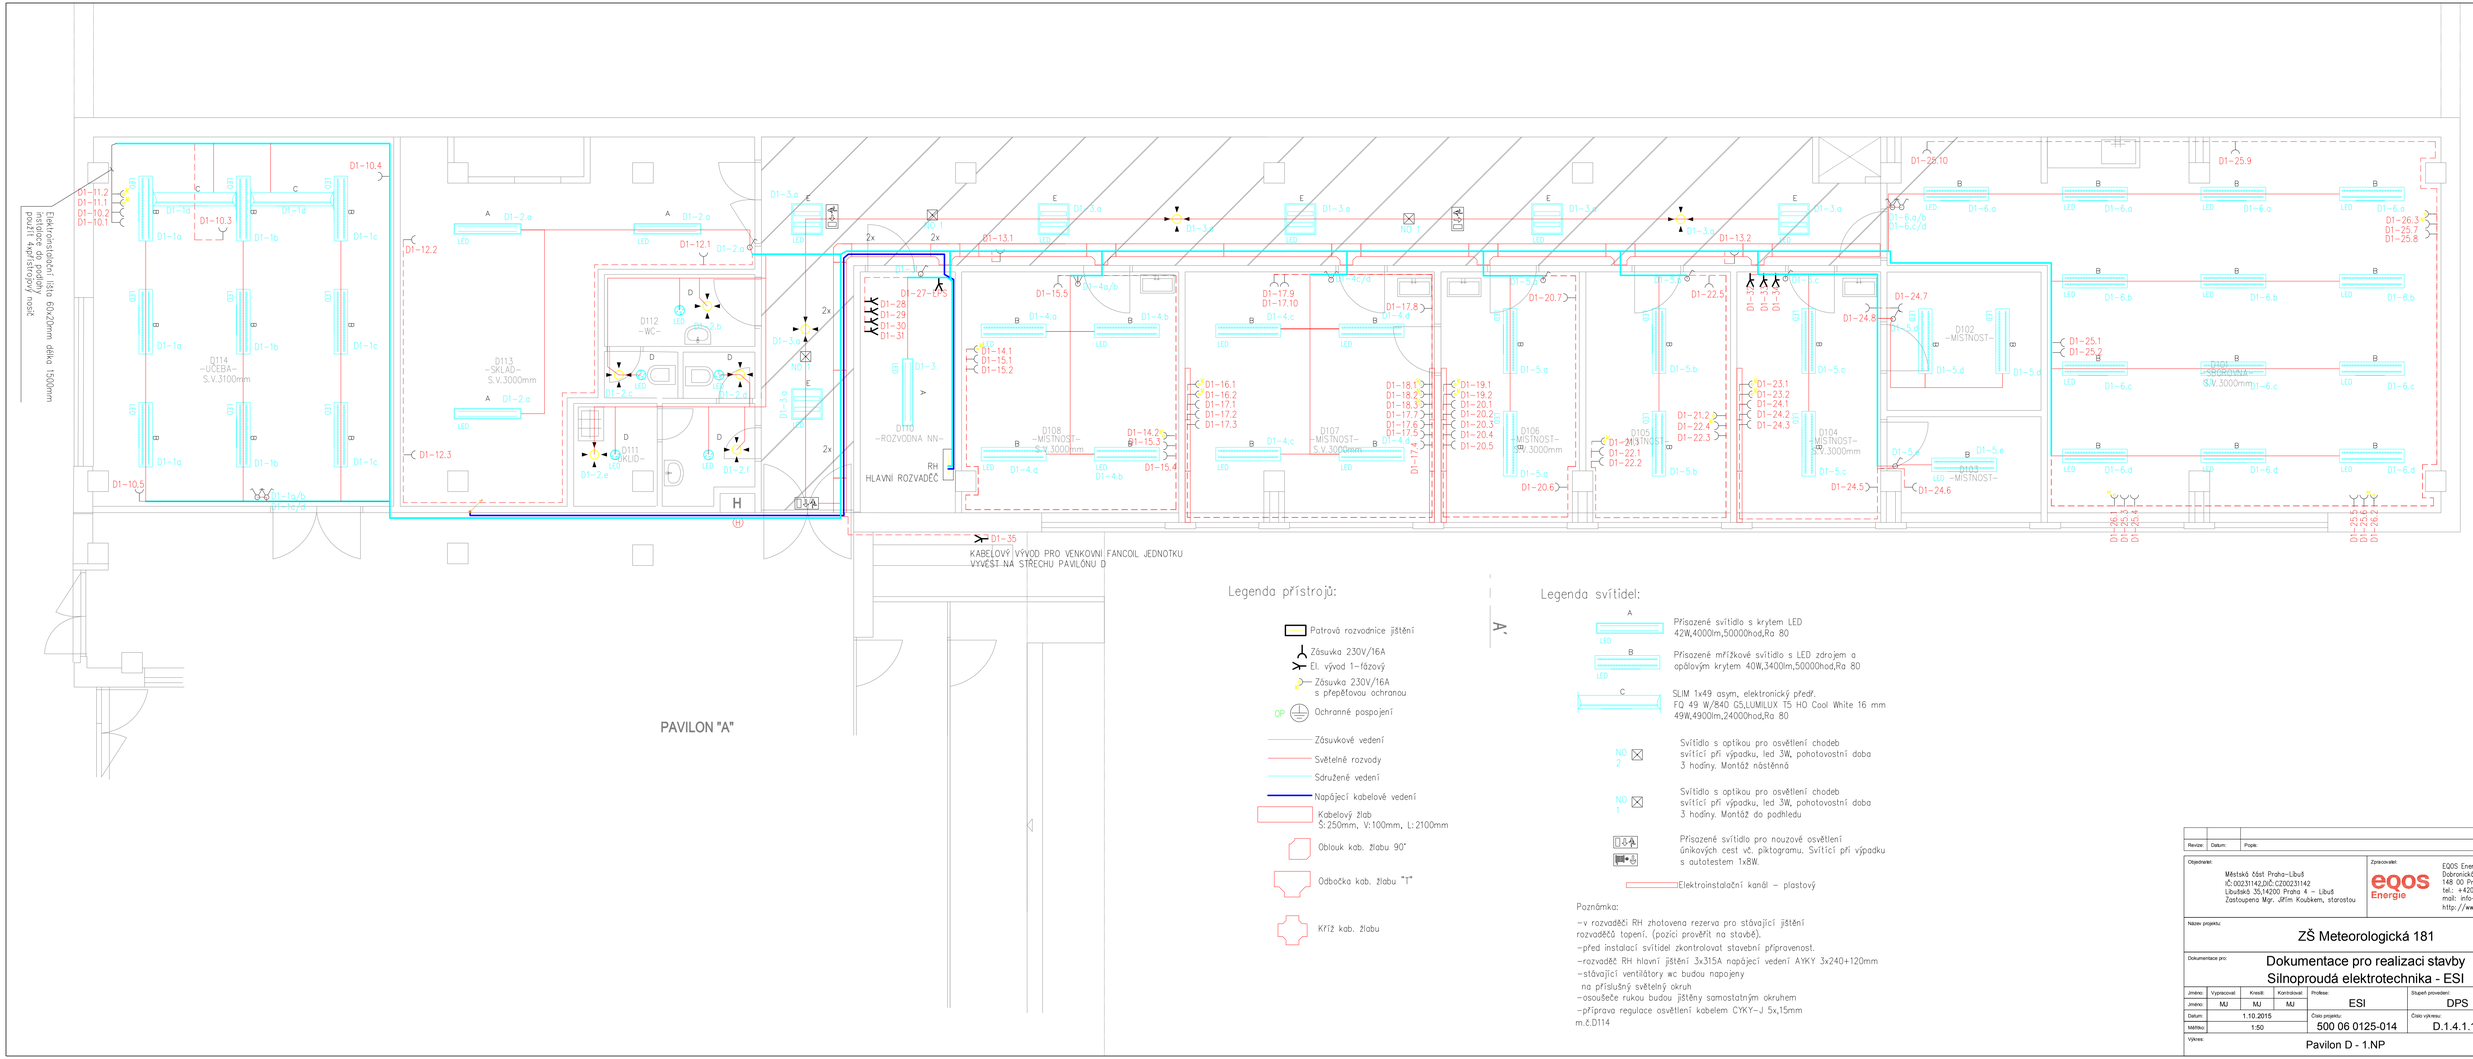

Legenda přístrojů:

- Patrová rozvodnice jištění
- Zásuvka 230V/16A
- El. vývod 1-fázový
- Zásuvka 230V/16A s přepěťovou ochranou
- OP — Ochranné pospojení
- Zásuvkové vedení
- Světelné rozvody
- Sdružené vedení
- Napájecí kabelové vedení
- Kabelový žlab S:250mm, V:100mm, L:2100mm
- Oblouk kab. žlabu 90°
- Odbočka kab. žlabu "T"
- Kříž kab. žlabu

Legenda svítidel:

- A — LED — Přisazené svítidlo s krytem LED 42W,4000lm,50000hod,Ra 80
- B — LED — Přisazené mřížkové svítidlo s LED zdrojem a opálovým krytem 40W,3400lm,50000hod,Ra 80
- C — SLIM 1x49 asym, elektronický předř. FQ 49 W/840 G5,LUMILUX T5 HO Cool White 16 mm 49W,4900lm,24000hod,Ra 80
- NO 2 — Svítidlo s optikou pro osvětlení chodeb svítící při výpadku, led 3W, pohotovostní doba 3 hodiny. Montáž nástěnná
- NO 1 — Svítidlo s optikou pro osvětlení chodeb svítící při výpadku, led 3W, pohotovostní doba 3 hodiny. Montáž do podhledu
- Přisazené svítidlo pro nouzové osvětlení únikových cest vč. piktogramu. Svítící při výpadku s autotestem 1x8W.
- Elektroinstalační kanál – plastový

Poznámka:

- v rozvaděči RH zhotovena rezerva pro stávající jištění rozvaděčů topení. (pozici prověřit na stavbě).
- před instalací svítidel zkontrolovat stavební připravenost.
- rozvaděč RH hlavní jištění 3x315A napájecí vedení AYKY 3x240+120mm
- stávající ventilátory wc budou napojeny na příslušný světelný okruh
- osoušeče rukou budou jištěny samostatným okruhem
- příprava regulace osvětlení kabelem CYKY-J 5x,15mm m.č.D114

Revize:	Datum:	Popis:

Objednatel:
Městská část Praha-Libuš
IČ: 00231142,DIČ: CZ00231142
Libušská 35,14200 Praha 4 – Libuš
Zastoupena Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

Zpracovatel:
EQOS Energie Česko spol. s r.o.
Dobronická 1256
148 00 Praha 4
tel.: +420 277 005 800
mail: info-cz@eqos-energie.com
http://www.eqos-energie.com

Název projektu:
ZŠ Meteorologická 181

Dokumentace pro:
Dokumentace pro realizaci stavby
Silnoproudá elektrotechnika - ESI

Jméno:	Vypracoval:	Kreslil:	Kontroloval:	Profese:		Stupeň provedení:	Plán:
Jméno:	MJ	MJ	MJ	ESI		DPS	
Datum:	1.10.2015			Číslo projektu:		Číslo výkresu:	
Měřítko:	1:50			500 06 0125-014		D.1.4.1.10	
Výkres:	Pavilon D - 1.NP						Revize: -