PAVILON "B" - 2.NP

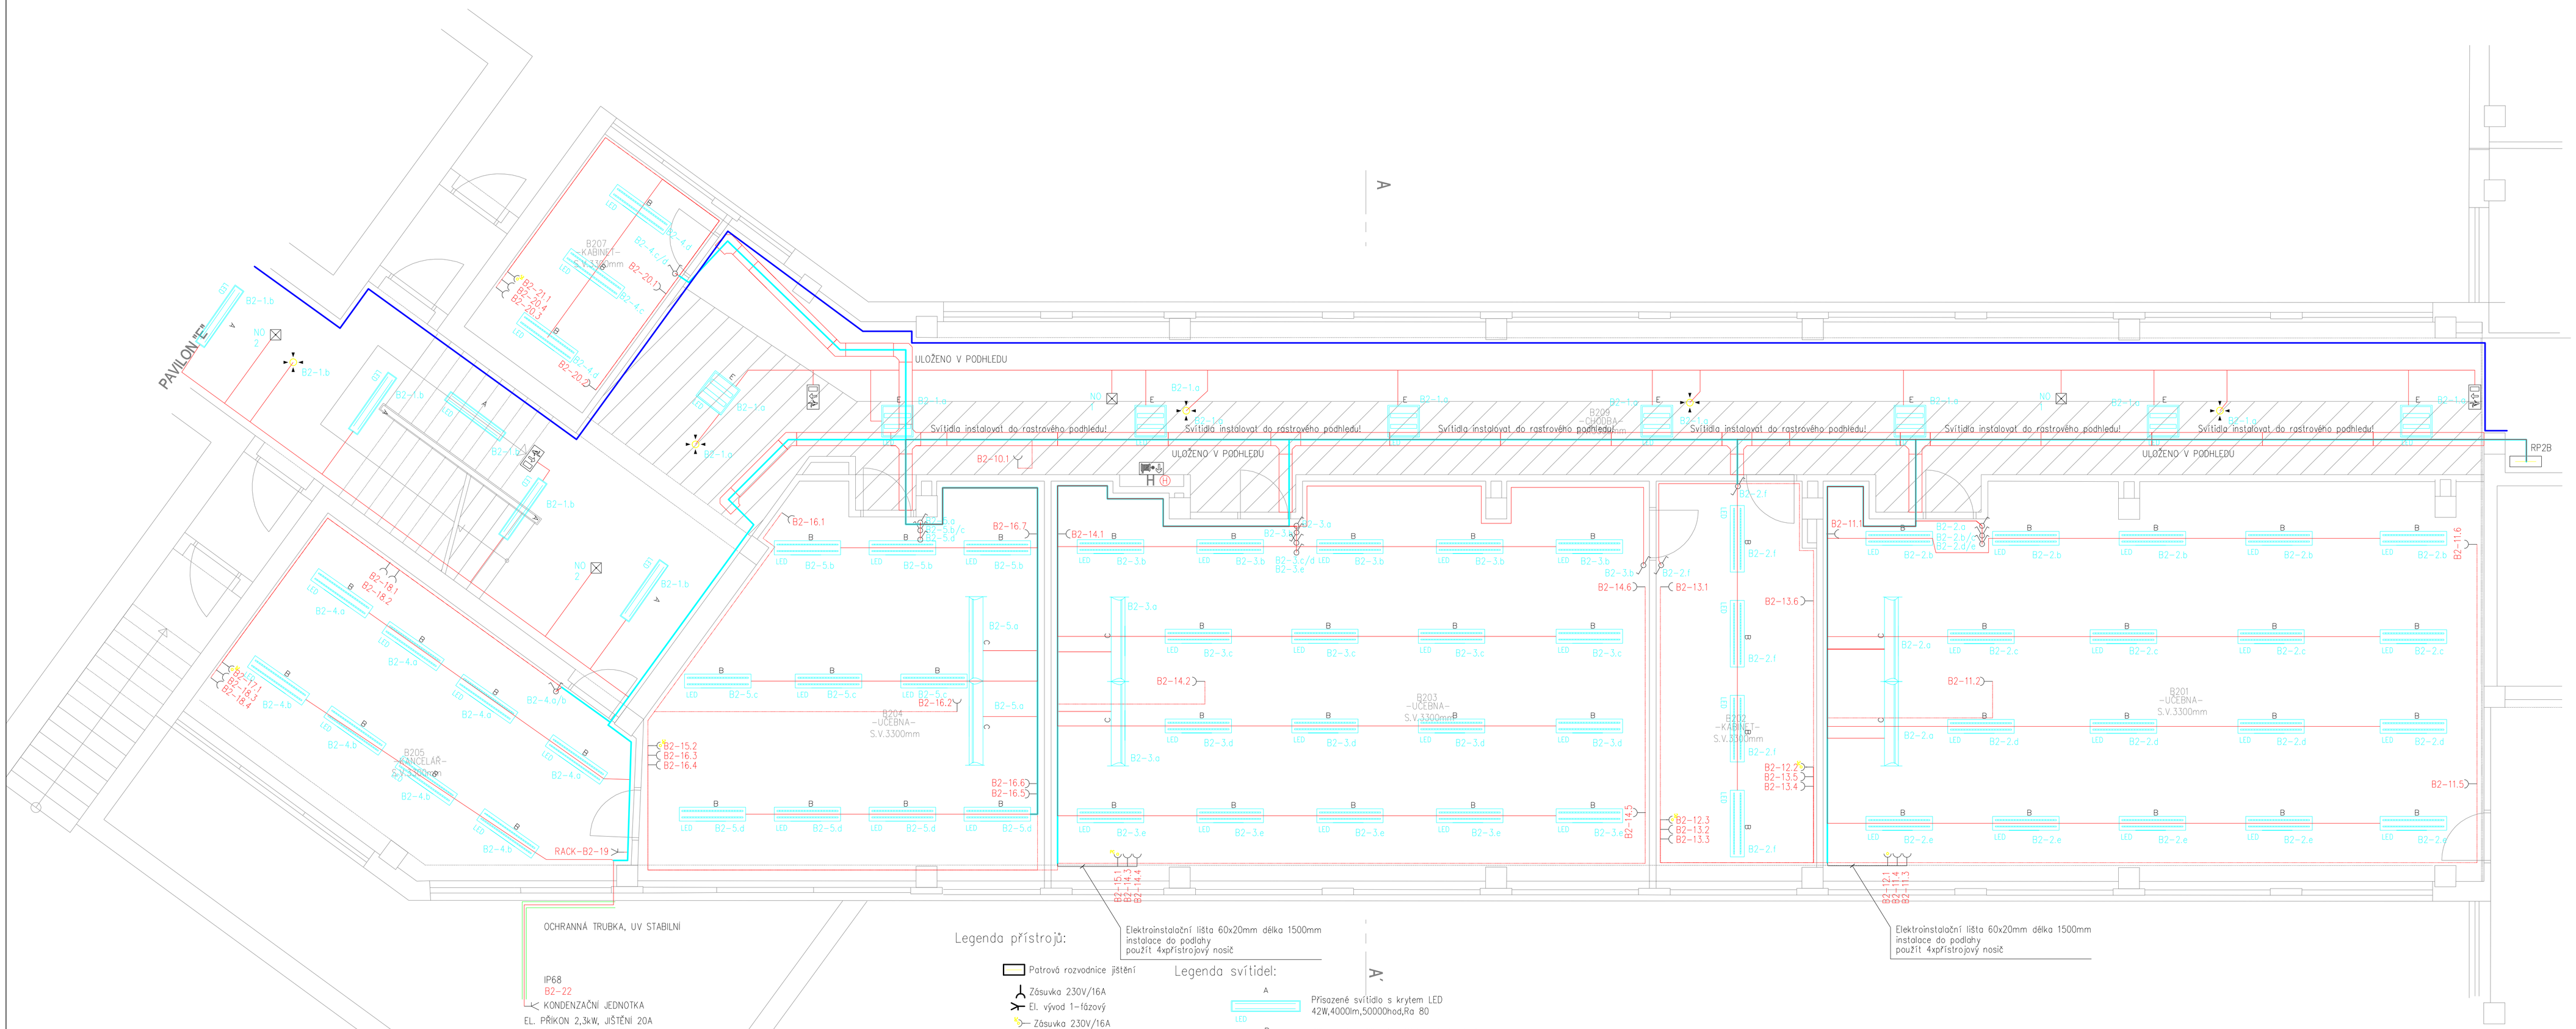

Legenda přístrojů:

- Patrová rozvodnice jištění
- Zásuvka 230V/16A
- El. vývod 1-fázový
- Zásuvka 230V/16A s přepěťovou ochranou
- Zásuvkové rozvody
- Sdružené rozvody
- Světelné rozvody
- Kabelový žlab Š:250mm, V:100mm, L:2100mm
- Oblouk kab. žlabu 90°
- Odbočka kab. žlabu "T"
- Kříž kab. žlabu

Legenda svítidel:

- A — Přisazené svítidlo s krytem LED 42W,4000lm,5000Khod,Ra 80
- B — Přisazené mřížkové svítidlo s LED zdrojem a opálovým krytem 40W,3400lm,5000Khod,Ra 80
- C — SLIM 1x49 asym, elektronický předř. FQ 49 W/840 OS,LUMILUX T5 HO Cool White 16 mm 49W,4900lm,24000hod,Ra 80
- E — Podhledové svítidlo s LED zdrojem s opálovým krytem 36W,3400lm,5000Khod,Ra 80
- NO 2 — Svítidlo s optikou pro osvětlení chodeb svítící při výpadku, led 3W, pohotovostní doba 3 hodiny. Montáž nástěnná
- NO 1 — Svítidlo s optikou pro osvětlení chodeb svítící při výpadku, led 3W, pohotovostní doba 3 hodiny. Montáž do podhledu
- Přisazené svítidlo pro nouzové osvětlení únikových cest vč. piktogramu. Svítící při výpadku s autotestem 1x8W.
- D — Přisazený downlight s LED zdrojem, s nanoprizma krytem 14W,1400lm,5000Khod,Ra 80

Poznámka:

- v rozvaděči RP2B zhotovena rezerva pro stávající jištění rozvaděčů topení. (pozici prověřit na stavbě).
- před instalací svítidel zkontrolovat stavební připravenost.
- rozvaděč RP2B jištění 3x63A kabel CYKY-J 4x25mm + CYA16 ŽŽ
- stávající ventilátory wc budou napojeny na příslušný světelný okruh
- kabelové vedení pro osvětlení na chodbách uložit na kabelové příchytky
- osoušeče rukou budou jištěny samostatným okruhem
- příprava regulace osvětlení kabelem CYKY-J 5x,15mm

m.č.B204,B205,B201,B209

Revize:	Datum:	Popis:

Objednavatel:
Městská část Praha-Libuš
IČ:00231142,DIČ:CZ00231142
Libušská 35,14200 Praha 4 - Libuš
Zastoupena Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

Zpracovatel:
EQOS Energie Česko spol. s r.o.
Dobronická 1256
148 00 Praha 4
tel.: +420 277 005 800
mail: info-cz@eqos-energie.com
http://www.eqos-energie.com

Název projektu:
ZŠ Meteorologická 181

Dokumentace pro:
Dokumentace pro realizaci stavby
Silnoproudá elektrotechnika - ESI

Jméno:	Vypracoval:	Kreslil:	Kontroloval:	Profese:	Stupeň provedení:	Part:
Jméno:	MJ	MJ	MJ	ESI	DPS	
Datum:	1.10.2015			Číslo projektu: 500 06 0125-014	Číslo výkresu: D.1.4.1.6	
Měřítko:	1:50					

Výkres: Pavilon B - 2.NP

Revize: -