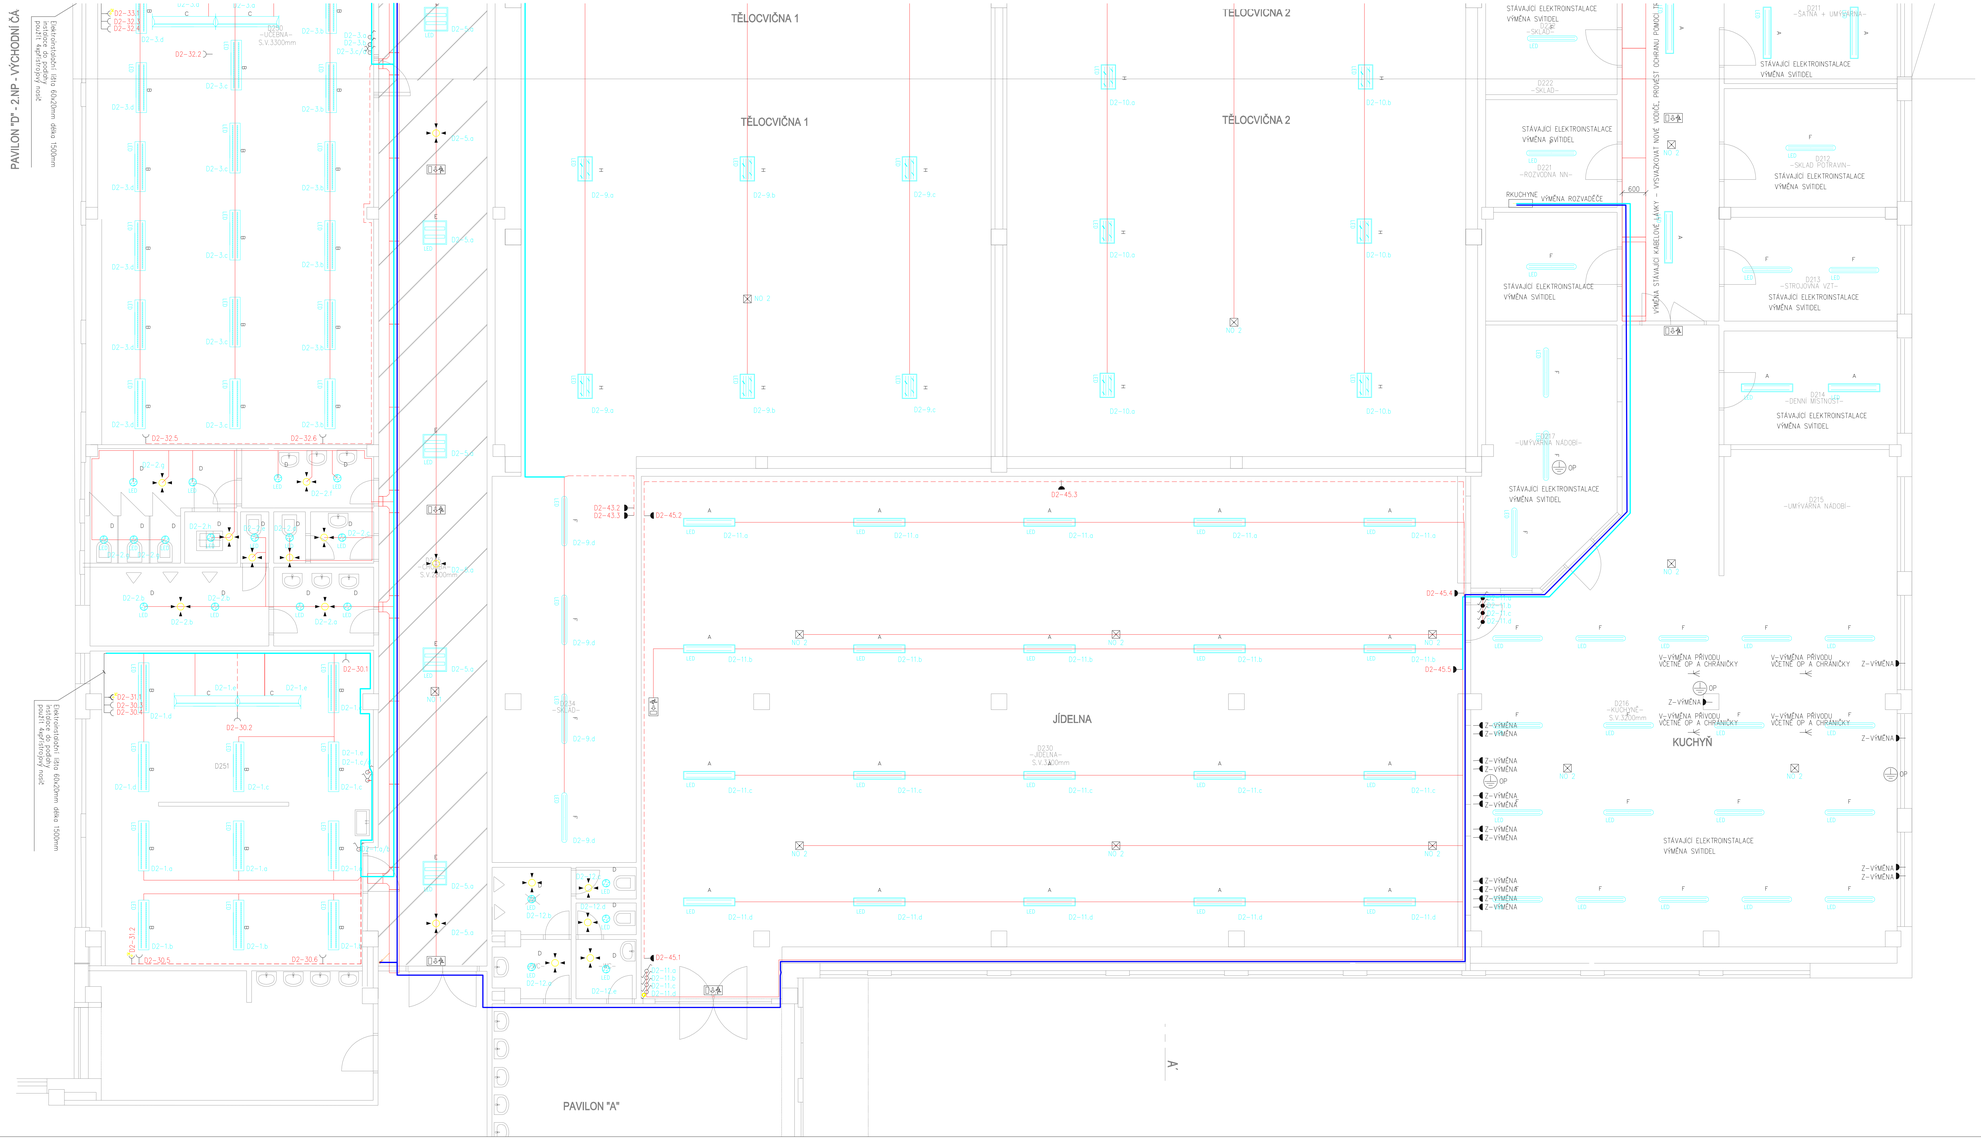

Legenda přístrojů:

- Patrová rozvodnice jištění
- Zásuvka 230V/16A
- El. vývod 1-fázový
- Zásuvka 230V/16A s přepěťovou ochranou
- Zásuvkové rozvody
- Sdružené rozvody
- Světelné rozvody
- Napájecí kabelové vedení
- Kabelový žlab S: 250mm, V: 100mm, L: 2100mm
- Oblouk kab. žlabu 90°
- Odbočka kab. žlabu "T"
- Kříž kab. žlabu

Legenda svítidel:

- A — Přisazené svítidlo s krytem LED 42W,4000lm,50000hod,Ra 80
- B — Přisazené mřížkové svítidlo s LED zdrojem a opálovým krytem 40W,3400lm,50000hod,Ra 80
- C — SLIM 1x49 asym, elektronický předř. FQ 49 W/840 OSLUMILUX T5 HO Cool White 16 mm 49W,4900lm,24000hod,Ra 80
- E — Podhledové svítidlo s LED zdrojem s opálovým krytem 36W,3400lm,50000hod,Ra 80
- F — LED průmyslové s krytem 42W,4800lm,50000hod,Ra 80
- NO 2 — Svítidlo s optikou pro osvětlení chodeb svítící při výpadku, led 3W, pohotovostní doba 3 hodiny. Montáž nástěnná
- NO 1 — Svítidlo s optikou pro osvětlení chodeb svítící při výpadku, led 3W, pohotovostní doba 3 hodiny. Montáž do podhledu
- Přisazené svítidlo pro nouzové osvětlení únikových cest vč. piktogramu. Svítící při výpadku s autotestem 1x8W.
- D — LED kruhové svítidlo 30W/IP65
- Přisazený downlight s LED zdrojem, s nanoprizma krytem 14W,1400lm,50000hod,Ra 80
- Pohybové čidlo

Poznámka:

- v rozvaděči RP2D zhotovena rezerva pro stávající jištění rozvaděčů topení. (pozici prověřit na stavbě).
- před instalací svítidel zkontrolovat stavební připravenost.
- rozvaděč RP2D jištění 3x63A kabel CYKY-J 4x25A + CYA25 ZŽ
- stávající ventilátory wc budou napojeny na příslušný světelný okruh
- osoušeče rukou budou jištěny samostatným okruhem
- kabelové vedení pro osvětlení na chodbách vložit na kabelové příchytky
- rozvaděč RKUCHYNĚ jištění 3x250A kabel CYKY-J 4x185A + CYA95 ZŽ
- příprava regulace osvětlení kabelem CYKY-J 5x,15mm m.č.D250/D251

Revize	Datum:	Popis:

Objednatel:
Městská část Praha-Libuš
IČ:00231442,DIČ:CZ00231442
Libušská 35,14200 Praha 4 – Libuš
Zastupeno Mgr. JiřímKoubkem, starostou

Zpracovatel:
EGOS Energie Česko spol. s r.o.
Dobronická 1256
148 00 Praha 4
tel.: +420 277 005 800
mail: info-cz@egos-energie.com
http://www.egos-energie.com

Název projektu:
ZŠ Meteorologická 181

Dokumentace pro:
Dokumentace pro realizaci stavby
Silnoproudá elektrotechnika - ESI

Jméno:	Vypracoval:	Kreslil:	Kontroloval:	Profese:	Stupeň projektace:	Part:
Jméno:	MJ	MJ	MJ	ESI	DPS	
Datum:	1.10.2015			Číslo zakázky:	Číslo výkresu:	
Měřítko:	1:50			500 06 0125-014	D.1.4.1.11	
Výkres:	Pavilon D - 2.NP - VÝCHODNÍ ČÁST					Revize: -