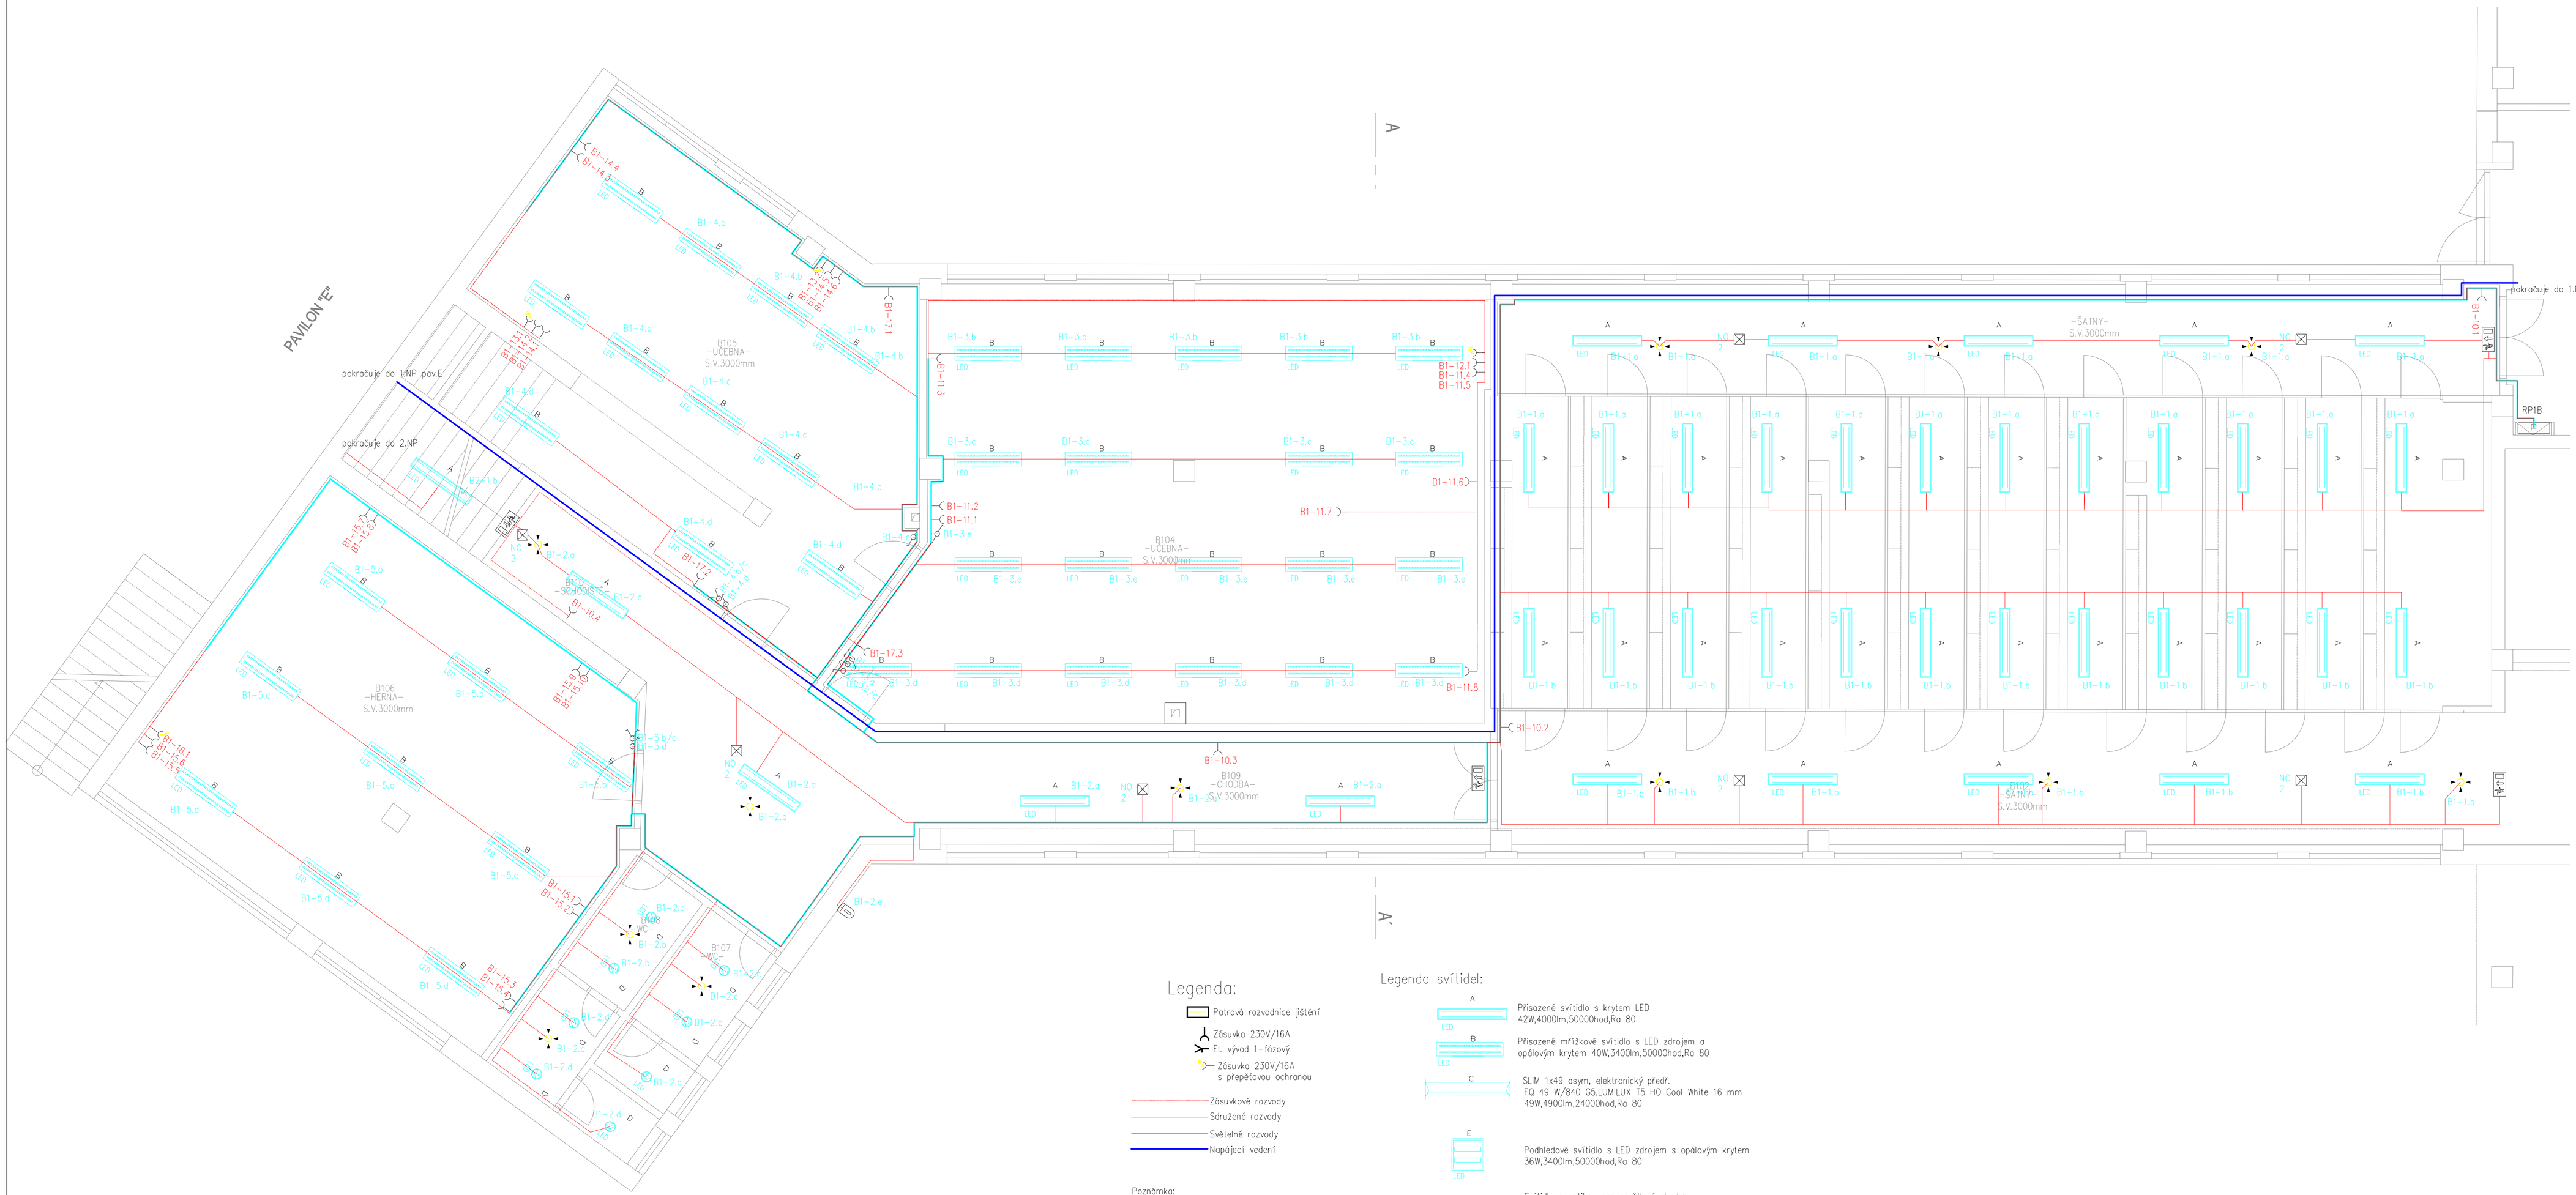

Legenda:

- Patrová rozvodnice jištění
- Zásuvka 230V/16A
- El. vývod 1–fázový
- Zásuvka 230V/16A s přepěťovou ochranou
- Zásuvkové rozvody
- Sdružené rozvody
- Světelné rozvody
- Napájecí vedení

Legenda svítidel:

A — LED — Přisazené svítidlo s krytem LED 42W,4000lm,50000hod,Ra 80

B — LED — Přisazené mřížkové svítidlo s LED zdrojem a opálovým krytem 40W,3400lm,50000hod,Ra 80

C — SLIM 1x49 asym, elektronický předř. FQ 49 W/840 G5,LUMILUX T5 HO Cool White 16 mm 49W,4900lm,24000hod,Ra 80

E — LED — Podhledové svítidlo s LED zdrojem s opálovým krytem 36W,3400lm,50000hod,Ra 80

NO 2 — Svítidlo s optikou pro osvětlení chodeb svítící při výpadku, led 3W, pohotovostní doba 3 hodiny. Montáž nástěnná

NO 1 — Svítidlo s optikou pro osvětlení chodeb svítící při výpadku, led 3W, pohotovostní doba 3 hodiny. Montáž do podhledu

Přisazené svítidlo pro nouzové osvětlení únikových cest vč. piktogramu. Svítící při výpadku s autotestem 1x8W.

D — LED — Přisazený downlight s LED zdrojem, s nanoprizma krytem 14W,1400lm,50000hod,Ra 80

Průmyslový reflektro LED 220W, širokoúhlý 4 LED moduly IP65

Poznámka:

–v rozvaděči RP1B zhotovena rezerva pro stávající jištění rozvaděčů topení. (pozici prověřit na stavbě).
–před instalací svítidel zkontrolovat stavební připravenost.
–rozvaděč RP1B jištění 3x40A kabel CYKY–J 4x16mm + CYA16 ZŽ
–stávající ventilátory wc budou napojeny na příslušný světelný okruh
–kabelové vedení pro osvětlení na chodbách uložit na kabelové příchytky
–osoušeče rukou budou jištěny samostatným okruhem
–příprava regulace osvětlení kabelem CYKY–J 5x,15mm šatny B, m.č.B104/B105/B106

Revize:	Datum:	Popis:

Objednavatel:
Městská část Praha–Libuš
IČ:00231142,DIČ:CZ00231142
Libušská 35,14200 Praha 4 – Libuš
Zastoupena Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

Zpracovatel:
EQOS Energie Česko spol. s r.o.
Dobronická 1256
148 00 Praha 4
tel.: +420 277 005 800
mail: info–cz@eqos–energie.com
http://www.eqos–energie.com

Název projektu:
ZŠ Meteorologická 181

Dokumentace pro:
Dokumentace pro realizaci stavby
Silnoproudá elektrotechnika - ESI

Jméno:	Vypracoval:	Kreslil:	Kontroloval:	Profese:	Stupeň provedení:	Plan#:
Jméno:	MJ	MJ	MJ	ESI	DPS	
Datum:	1.10.2015			Číslo projektu: 500 06 0125-014	Číslo výkresu: D.1.4.1.5	
Měřítko:	1:50					

Výkres: Pavilon B - 1.NP

Revize: -