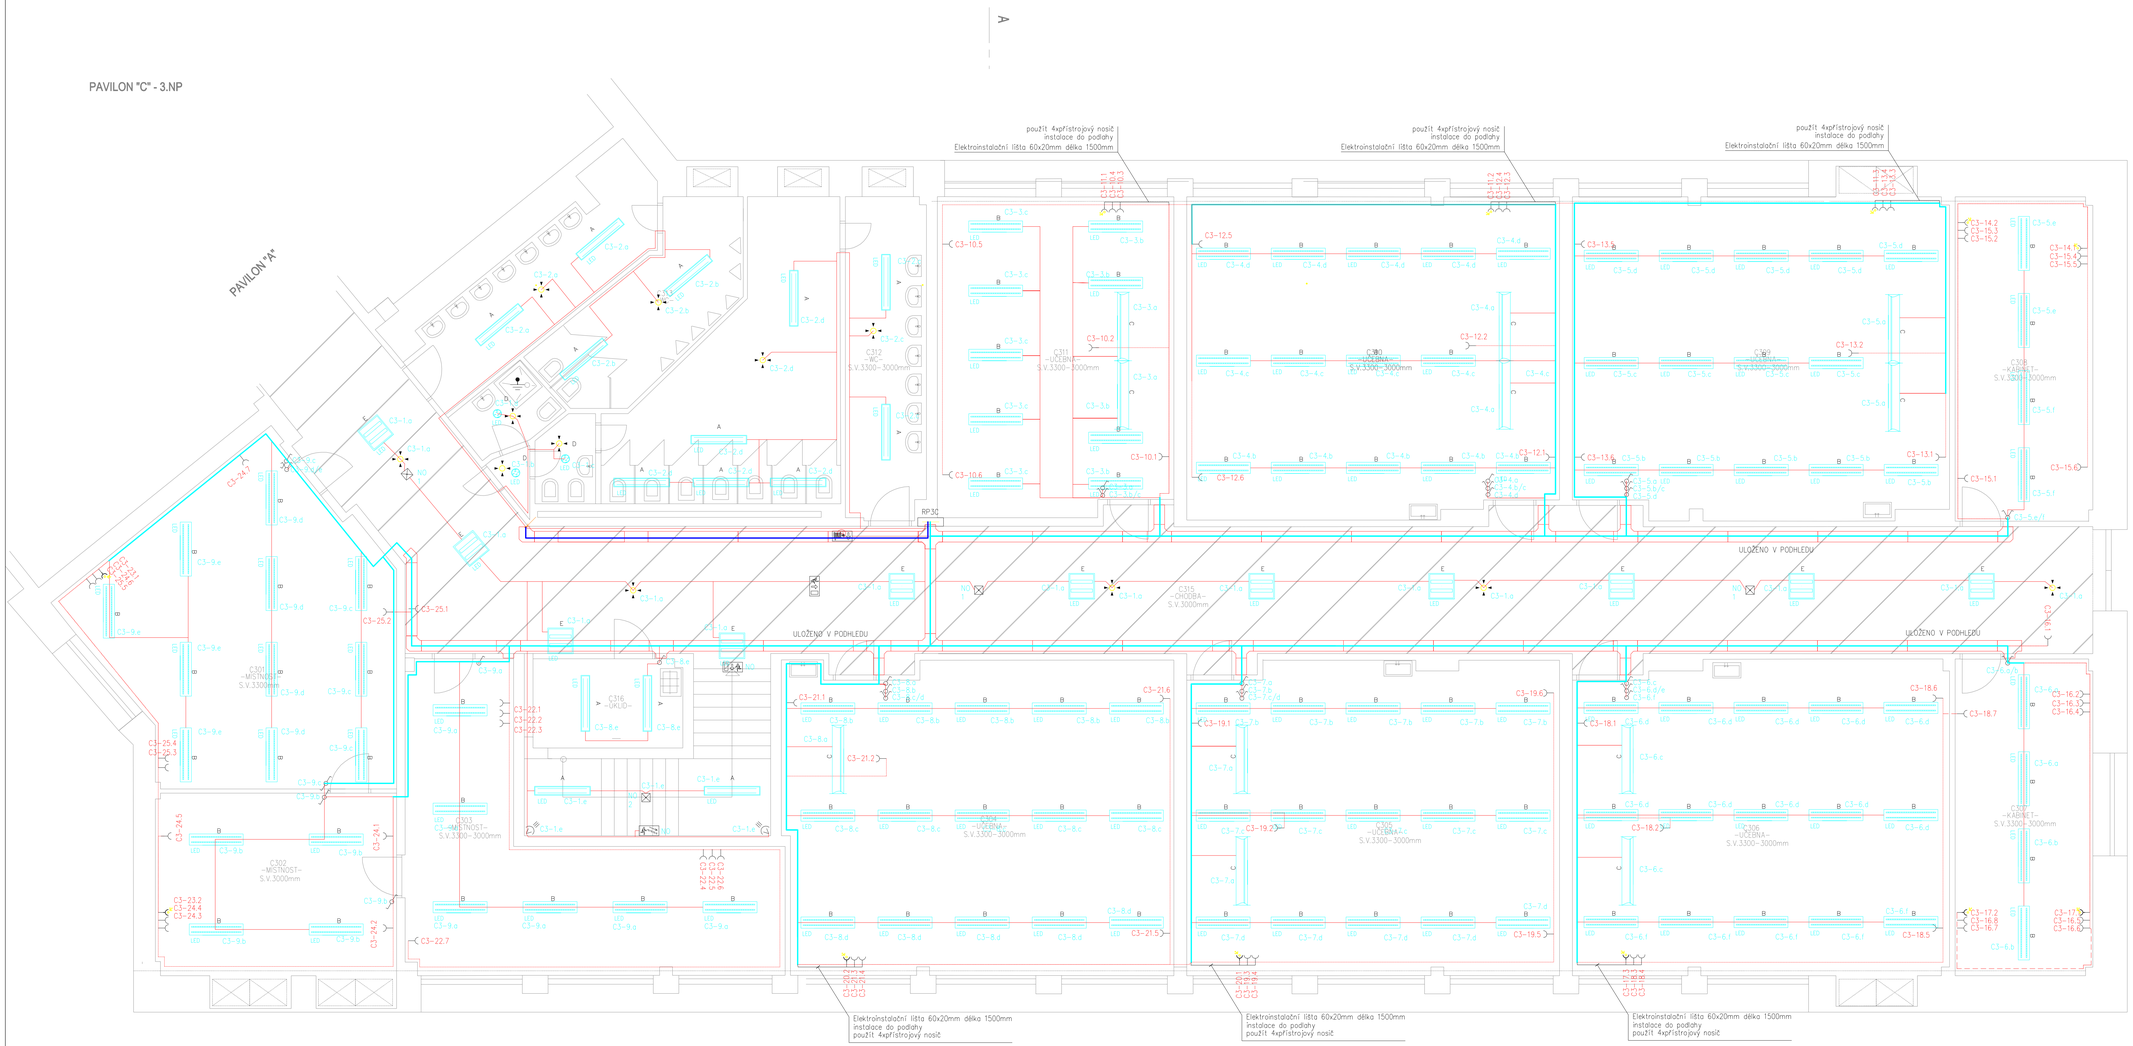

Legenda přístrojů:

- Patrová rozvodnice jištění
- Zásuvka 230V/16A
- El. vývod 1–fázový
- Zásuvka 230V/16A s přepěťovou ochranou
- Zásuvkové rozvody
- Sdružené rozvody
- Světelné rozvody
- Napájecí kabelové vedení
- Kabelový žlab Š:250mm, V:100mm, L:2100mm
- Oblouk kab. žlabu 90°
- Odbočka kab. žlabu "T"
- Kříž kab. žlabu
- Klesající kabelové vedení

Legenda svítidel:

- A – Přisazené svítidlo s krytem LED 42W,4000lm,5000hod,Ra 80
- B – Přisazené mřížkové svítidlo s LED zdrojem a opálovým krytem 40W,3400lm,50000hod,Ra 80
- C – SLIM 1x49 asym. elektronický předř. FQ 49 W/840 HO LUMILUX T5 HO Cool White 16 mm 49W,4900lm,24000hod,Ra 80
- E – Podhledové svítidlo s LED zdrojem s opálovým krytem 36W,3400lm,50000hod,Ra 80
- NO 2 – Svítidla s optikou pro osvětlení chodeb svítící při výpadku, led 3W, pohotovostní doba 3 hodiny. Montáž nástěnná
- NO 1 – Svítidla s optikou pro osvětlení chodeb svítící při výpadku, led 3W, pohotovostní doba 3 hodiny. Montáž do podhledu
- A-A, B-B – Přisazené svítidlo pro nouzové osvětlení únikových cest vč. piktogramu. Svítící při výpadku s autotestem 1x8W.
- D – Přisazený downlight s LED zdrojem, s nanoprizma krytem 14W,1400lm,50000hod,Ra 80

Poznámka:

-v rozvaděči RP3C zhotoveno rezerva pro stávající jištění rozvaděčů topení. (pozicí prověřit na stavbě).
-před instalací svítidel zkontrolovat stavební připravenost.
-rozvaděč RP3C jištění 3x40A kabel CYKY-J 4x25mm + CYA16 ZŽ
-stávající ventilátory wc budou napojeny na příslušný světelný okruh
-kabelové vedení pro osvětlení na chodbách uložit na kabelové příchytky
-osouseče rukou budou jištěny samostatným okruhem
-příprava regulace osvětlení kabelem CYKY-J 5x1,5mm m.c.C304/C305/C306/C309/C310/C311

Revize	Datum	Popis

Objednatel:
Městská část Praha–Libuš
IČ:00231442,DIČ:CZ00231442
Libušská 35,14200 Praha 4 – Libuš
Zastoupena Mgr. Jiřím Kloukem, starostou

Zpracovatel:
EGOS Energie Česko spol. s r.o.
Dobronická 1256
148 00 Praha 4
tel.: +420 277 005 800
mail: info-cz@egos-energie.com
http://www.egos-energie.com

Název projektu:
ZŠ Meteorologická 181

Dokumentace pro:
Dokumentace pro realizaci stavby
Silnoproudá elektrotechnika - ESI

Jméno	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	Profese	Stupeň provedení	Parié
Jméno	MJ	MJ	MJ	ESI	DPS	
Datum	1.10.2015			Číslo projektu	Číslo výkresu	
Měřítko	1:50			500 06 0125-014	D.1.4.1.9	
Výkres	Pavilon C - 3.NP					Revize -